https://zavodjbi.com/

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ ГОССТРОЙ СССР /

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.420-6

КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКОЙ КОЛОНН 12 × 6 м

Выпуск 9

АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ ПРОЛЕТОМ 12 м

/АРМИРОВАННЫЕ СТАЛЬЮ КЛАССОВ А-IIIв, А-IV, А-V, Ат-V И ПРЯДЯМИ КЛАССА П-7 /

15528
ЦЕНА 1-44

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445, Смольная ул. 22

Сдано в печать 1 1980 года

Заказ № 1075 Тираж 600 экз.

https://zavodjbi.com/

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ ГОССТРОЙ СССР /

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.420-6

КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКОЙ КОЛОНН 12 × 6 м

Выпуск 9

АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ ПРОЛЕТОМ 12 м

/АРМИРОВАННЫЕ СТАЛЬЮ КЛАССОВ А-IIIв, А-IV, А-V, Ат-V И ПРЯДЯМИ КЛАССА П-7/

РАЗРАБОТАНЫ
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
при участии НИИЖБ

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1.03 1979г.
Государственным Комитетом Совета Министров СССР
по делам строительства
Постановление №202
от 18.10.1978г

Гл инженер ин-та — Петров
Гл конструктор — Васильев
Рук отдела — Бажигин
Гл инж пр-та — Галеенков

15528 2

Содержание

		Стр.	Лист
I.	Пояснительная записка	3,4	П-1, П-2
II	Рабочие чертежи		
1.	Каркасы КР1÷КР6.	5	1
2.	Каркасы КР7÷КР9.	6	2
3.	Каркасы КР10÷КР15.	7	3
4.	Каркасы КР16÷КР18.	8	4
5.	Каркасы КР19÷КР21.	9	5
6.	Каркасы КР22÷КР25.	10	6
7.	Каркасы КР26÷КР30.	11	7
8.	Каркасы КР31÷КР33.	12	8
9.	Каркасы КР34÷КР37.	13	9
10.	Каркасы КР38÷КР43.	14	10
11.	Каркасы КР44÷КР46.	15	11
12.	Каркасы КР47÷КР49.	16	12
13	Каркасы КР50, КР52÷КР54.	17	13
14.	Каркасы КР55÷КР57.	18	14
15.	Каркасы КР58, КР59, КР61.	19	15
16.	Каркасы КР62÷КР65.	20	16
17.	Каркасы КР66÷КР69.	21	17
18.	Каркасы КР70÷КР73.	22	18
19.	Каркасы КР74÷КР76.	23	19
20.	Каркасы КР77÷КР79.	24	20
21.	Сетки С1÷С3, С23.	25	21
22.	Сетки С4, С5, С6, С7, С8 С9, С10т, С10н, С11т, С11н, С12т, С12н.	26	22
23.	Сетки С13÷С16.	27	23
24.	Сетки С17÷С22, С24.	28	24
25.	Составные позиции СП1÷СП9.	29	25
26.	Закладные детали М1, М11, М12, М13, М13.	30	26
27.	Закладные детали М2, М4÷М6	31	27
28.	Закладные детали М7÷М10	32	28
29.	Закладная деталь М14 Спецификация стали на одну заготовку закладной детали.	33	29
30.	Спецификация стали на одну заготовку закладной детали и арматурного изделия.	34, 35	30, 31
31.	Спецификация позиций арматурных изделий на альбом.	36	32

Типовой проект
Согласовано
Утверждено

15528 3

Пояснительная записка

Альбом содержит рабочие чертежи плоских арматурных каркасов, сеток, составных позиций, закладных деталей и отдельных стержней, используемых при изготовлении ригелей поперечных и продольных рам, разработанных в выпуске 8, серии 1.420-6.

В качестве материалов для изготовления арматурных изделий и закладных деталей приняты:

1. Сталь периодического профиля класса А-III по ГОСТ 5781-75.

2. Сталь периодического профиля класса А-IIIв, упрочненная вытяжкой с контролем напряжений и удлинений по ГОСТ 5781-75.

3. Сталь горячекатаная периодического профиля класса А-IV по ГОСТ 5781-75.

4. Сталь горячекатаная периодического профиля класса А-V по ГОСТ 5781-75.

5. Сталь термически упрочненная периодического профиля класса $А_т$-V по ГОСТ 10884-71.

6. Семипроволочные арматурные пряди ф 15П7 по ГОСТ 13840-68.

7. Холоднотянутая арматурная проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53*

8. Сортовой прокат из стали класса С38/23 по ГОСТ 380-71*

Сталь для изготовления арматурных изделий и закладных деталей должна применяться тех марок, которые заданы в проекте конкретного объекта.

Арматурные изделия и закладные детали должны изготовливаться в соответствии с ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций" и СН 393-69 „Указания по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций."

При изготовлении закладных деталей должны выполняться также требования главы СНиП III-18-75 „Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ" и „Инструкции по технологии изготовления и установке стальных закладных деталей в сборных железобетонных и бетонных изделиях" (СН 313-65).

Плоские арматурные каркасы и сетки изготавливаются на многоточечных и одноточечных сварочных машинах с помощью контактной точечной сварки. Соединения всех изделий, за исключением сеток, должны выполняться с нормируемой прочностью.

Применение дуговой сварки вместо предусмотренной контактной точечной сварки не допускается.

Составные позиции СП1÷СП9 изготавливаются с помощью электродуговой сварки.

Соединение позиций закладных деталей из сортового проката осуществляется электродуговой сваркой электродами типа

ТК 1976	Пояснительная записка	1.420-6 Выпуск 9	
		Лист	П-1

ЦНИИПромзданий Москва

Гл. инженер Ревякино

Гл. инж. проекта

Нач. отд.

Ст. инженер

Инженер

Конструктор

ЗАВОД ЖБИ

Э46-Т и Э42-Т, сварка арматурных стержней из стали класса А-III между собой и с закладными деталями должна производиться электродами типа Э50А-Ф, Э55-Ф, Э42А-Ф и Э46А-Ф. Выбор типа электрода, из числа приведенных выше, для каждого класса и марки стали, а также типа соединения должен производиться на основании указаний СН393-69. Электроды применять по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75.

Соединение анкеров закладных деталей с сортовым прокатом предусмотрено внахлестку с помощью контактной рельефной сварки и втавр под слоем флюса и в отверстия с заваркой торцов анкеров.

Выполнение требований конкретного проекта по металлизации закладных деталей строго обязательно.

Для предохранения лицевых поверхностей закладных деталей от ржавления при транспортировании и хранении все эти поверхности должны быть покрыты цементно-казеиновой обмазкой слоем 0,5 мм, кроме тех деталей, которые защищены цинковым или другим (равнозначным) покрытием.

При изготовлении арматурных изделий и закладных деталей должен быть обеспечен пооперационный технологический контроль на всех стадиях производства, а также систематический контроль прочности арматуры и регистрация всех отклонений от проекта, согласованных с проектной организацией.

Условные обозначения сварных швов:

— сварной шов заводской

— сварной шов, выполняемый при сборке пространственных каркасов



h — высота шва
ℓ — длина шва

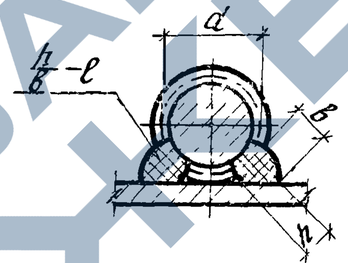

h — высота шва ($h \geq 0{,}25d$, но не менее 4 мм)
b — ширина шва ($b \geq 0{,}5d$, но не менее 8 мм)
ℓ — длина шва

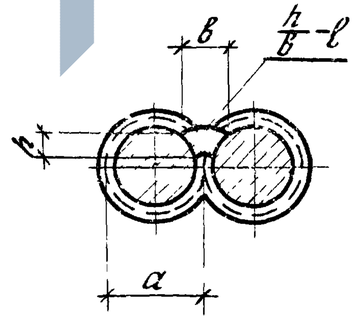

h — высота шва ($h \geq 0{,}25d$, но не менее 4 мм)
b — ширина шва ($b \geq 0{,}5d$, но не менее 10 мм)
ℓ — длина шва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Москва

КР1, КР2

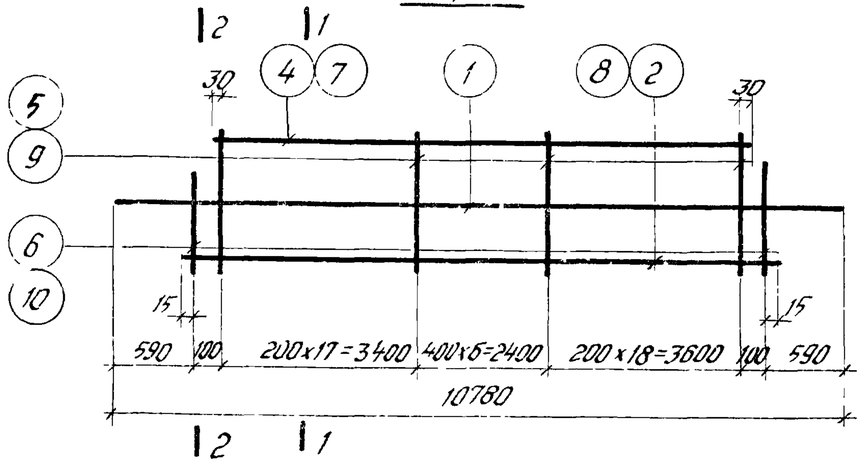

КР3, КР4

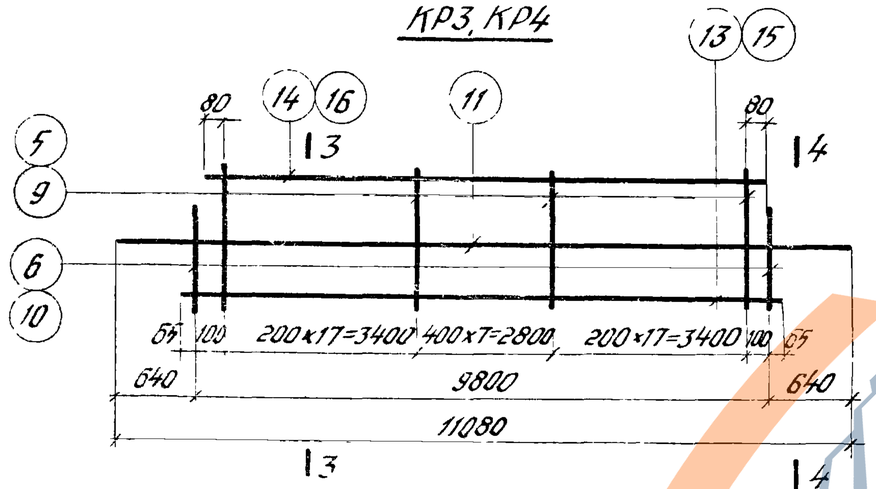



КР5, КР6

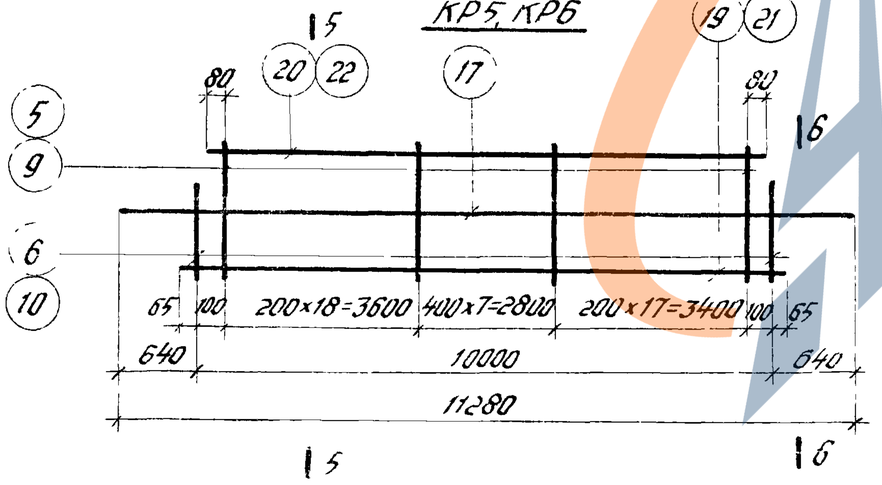





Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	Кол. шт	Вес одного изделия кгс
КР1	1	8АIII	10780	1	51,0
	2	12АIII	9630	1	
	4	12АIII	9460	1	
	5	12АIII	770	42	
	6	12АIII	600	2	
КР2	1	8АIII	10780	1	67,8
	7	14АIII	9460	1	
	8	14АIII	9630	1	
	9	14АIII	770	42	
	10	14АIII	600	2	
КР3	5	12АIII	770	42	51,7
	6	12АIII	600	2	
	11	8АIII	11080	1	
	13	12АIII	9930	1	
	14	12АIII	9760	1	

Марка изделия	№ поз	Ø мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
КР4	9	14АIII	770	42	68,7
	10	14АIII	600	2	
	11	8АIII	11080	1	
	15	14АIII	9930	1	
	16	14АIII	9760	1	
КР5	5	12АIII	770	43	52,8
	6	12АIII	600	2	
	17	8АIII	11280	1	
	19	12АIII	10130	1	
	20	12АIII	9960	1	
КР6	9	14АIII	770	43	70,2
	10	14АIII	600	2	
	17	8АIII	11280	1	
	21	14АIII	10130	1	
	22	14АIII	9960	1	

Примечания:

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний"
2. Привязка продольных стержней в сеч 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана до низа стержней.

Гл. инженер
Гл. техник
Разраб.
Пров.
Н. контр.

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК 1976	Каркасы КР1 ÷ КР6.	1.420-6 Выпуск 9
		Лист 1

КР7

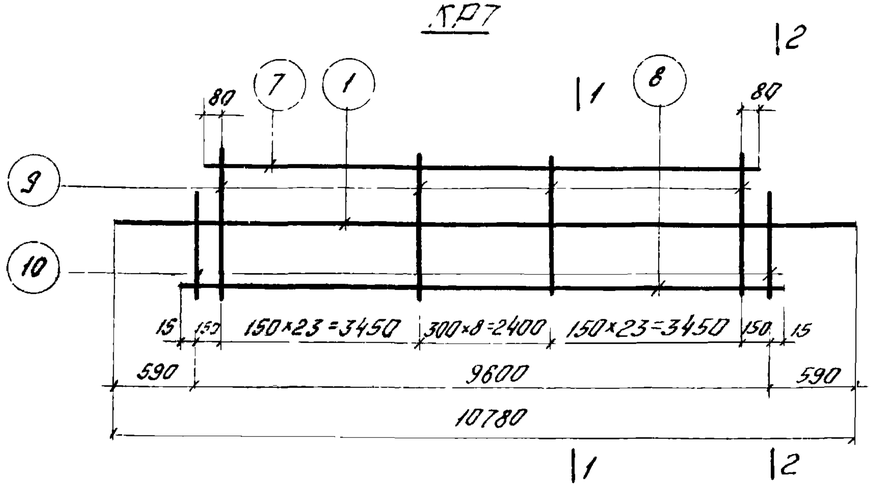



КР8

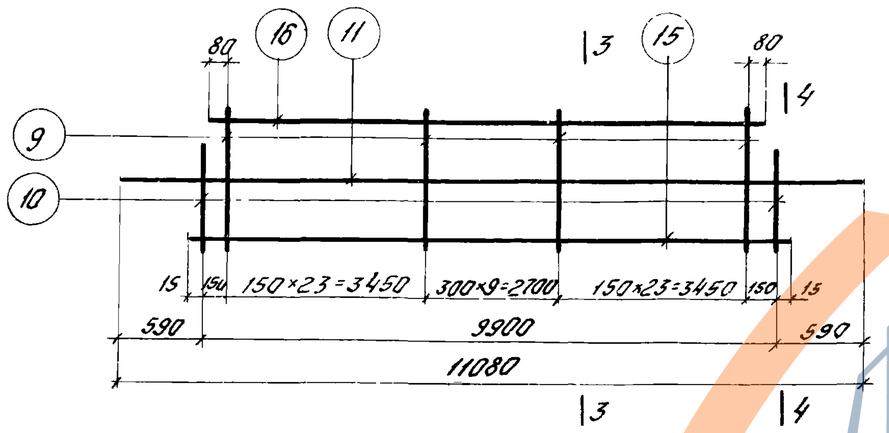



КР9

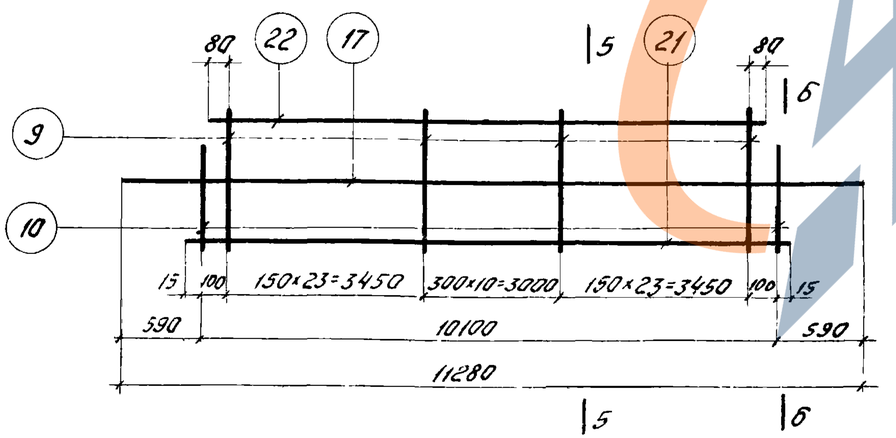



Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	ф, мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
КР7	1	8AIII	10780	1	79,9
	7	14AIII	9460	1	
	8	14AIII	9630	1	
	9	14AIII	770	55	
	10	14AIII	600	2	
КР8	9	14AIII	770	56	
	10	14AIII	600	2	
	11	8AIII	11080	1	

Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Вес одного изделия кгс
КР8 (продол)	15	14AIII	9930	1	81,7
	16	14AIII	9760	1	
КР9	9	14AIII	770	57	83,2
	10	14AIII	600	2	
	17	8AIII	11280	1	
	21	14AIII	10130	1	
	22	14AIII	9960	1	

Примечания:

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний"
2. Привязка продольных стержней в сеч. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана до низа стержней.

ТК 1976	Каркасы КР7 ÷ КР9	1.420-6 Выпуск 9
		Лист 2

Альбом Ст. техник Кир Москва

КР10, КР11

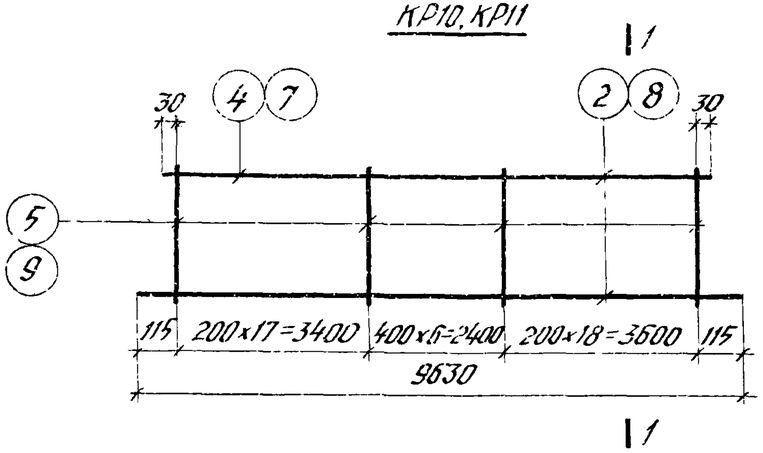

1-1



КР12, КР13

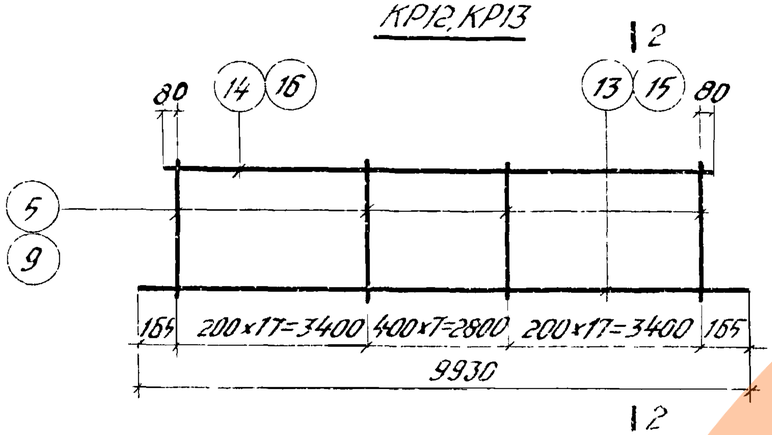

2-2

КР14, КР15

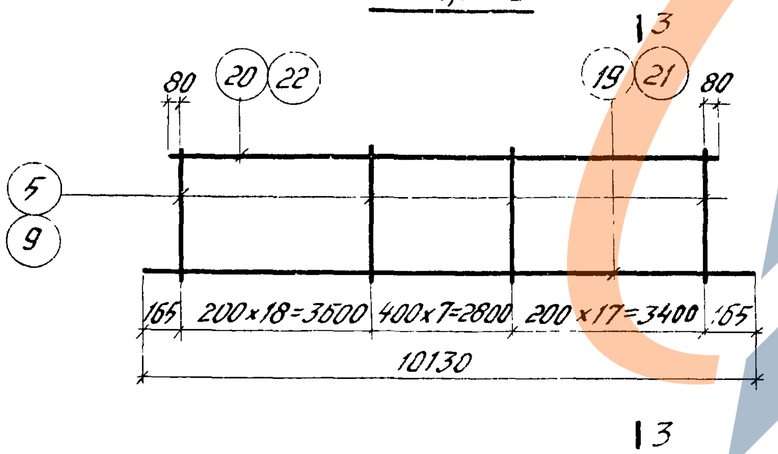

3-3

Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз	Ф мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
КР10	2	12 AIII	9630	1	45,7
	4	12 AIII	9460	1	
	5	12 AIII	770	42	
КР11	7	14 AIII	9460	1	62,1
	8	14 AIII	9630	1	
	9	14 AIII	770	42	
КР12	5	12 AIII	770	42	46,2
	13	12 AIII	9930	1	
	14	12 AIII	9760	1	
КР13	9	14 AIII	770	42	62,9
	15	14 AIII	9930	1	
	16	14 AIII	9760	1	
КР14	5	12 AIII	770	43	47,2
	19	12 AIII	10130	1	
	20	12 AIII	9960	1	
КР15	9	14 AIII	770	43	64,3
	21	14 AIII	10130	1	
	22	14 AIII	9960	1	

Примечания

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний".
2. Привязка продольных стержней в сеч. 1-1, 2-2, 3-3 дана до низа стержней

ЦНИИПромзданий Москва

Гл. инженер
Рук. группы
Ст. техник
Проверил

ТК 1976

Каркасы КР10÷КР15

1.420-6 Выпуск 9

Лист 3

КР16

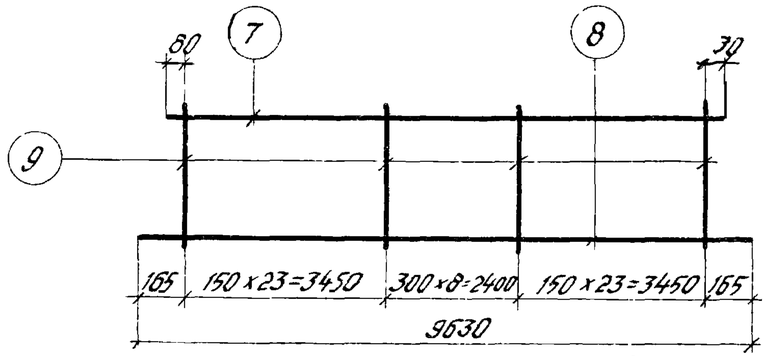



КР17

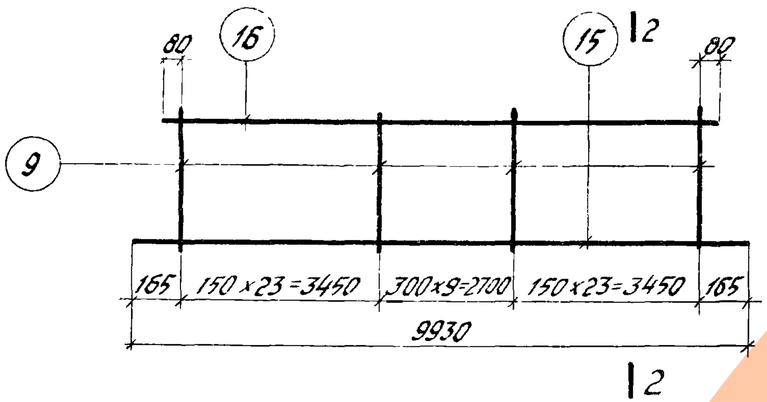



КР18

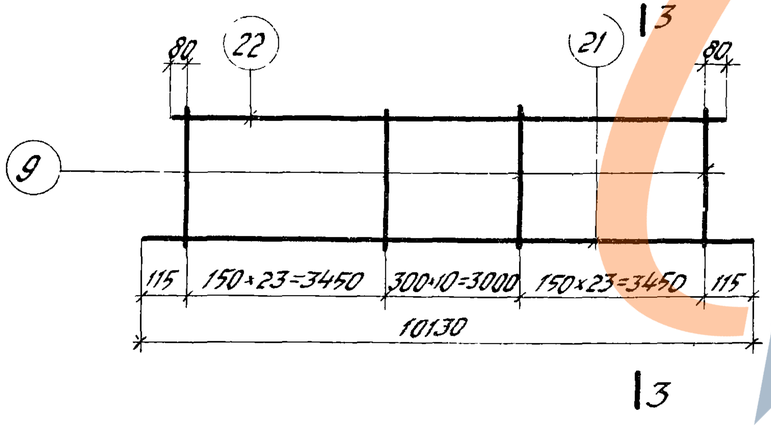



Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз	Ф мм	Длина мм	Кол шт.	Вес одного изделия кгс
КР16	7	14 А III	9460	1	74,2
	8	14 А III	9630	1	
	9	14 А III	770	55	
КР17	9	14 А III	770	56	

Марка изделия	№ поз	Ф мм	Длина мм	Кол шт.	Вес одного изделия кгс
КР17 (продолж.)	15	14 А III	9930	1	75,9
	16	14 А III	9760	1	
КР18	9	14 А III	770	57	77,3
	21	14 А III	10130	7	
	22	14 А III	9960	1	

Примечания:

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций Технические требования и методы испытаний."
2. Привязка продольных стержней в сеч. 1-1, 2-2, 3-3 дана до низа стержней

ТК 1976	Каркасы КР16 ÷ КР18	1.420-6 Выпуск 9
		Лист 4

Гл. инженер проекта Козлов
Нач. отдела Фей
Ст. техник
ЦНИИПромзданий Москва

КР19

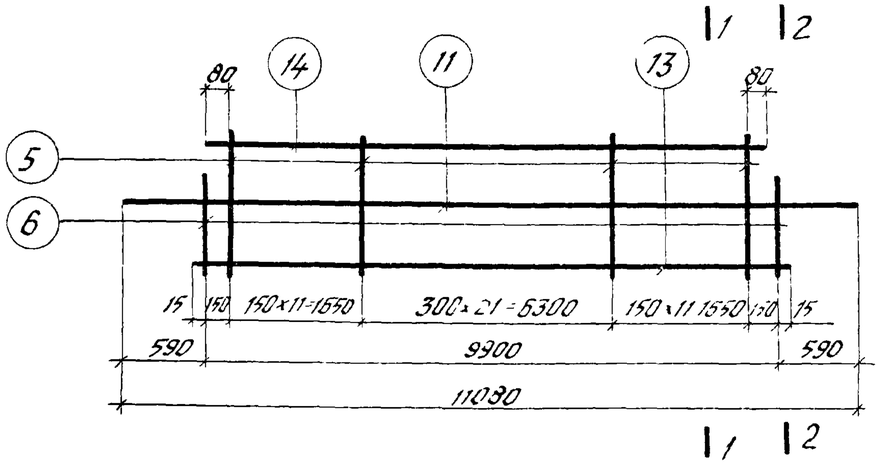





КР20

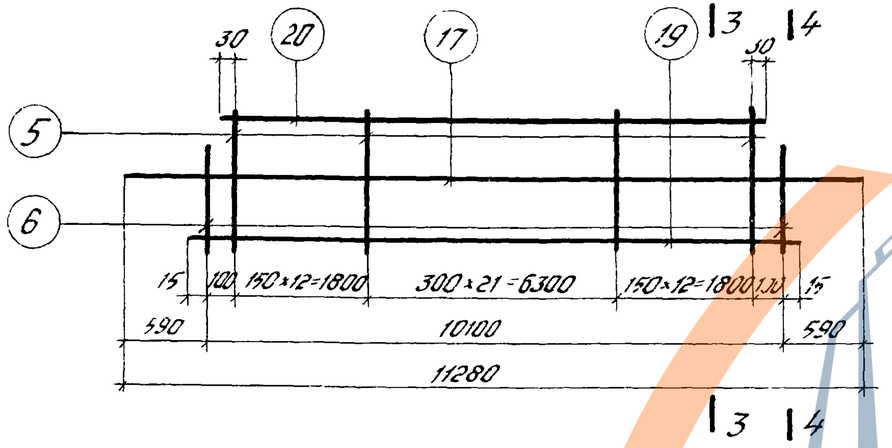

КР21

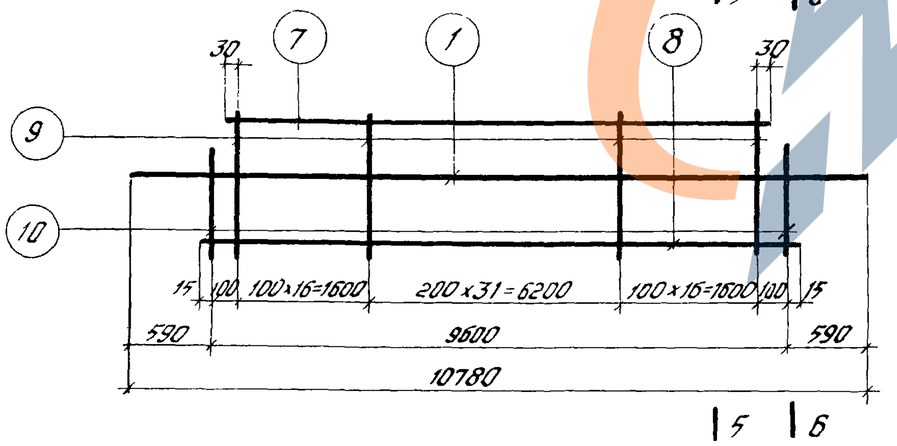





Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	Кол шт.	Вес одного изделия кгс
КР19	5	12AIII	770	44	53,0
	6	12AIII	600	2	
	11	8AIII	11080	1	
	13	12AIII	9930	1	
	14	12AIII	9760	1	
КР20	5	12AIII	770	46	54,8
	6	12AIII	600	2	
	17	8AIII	11280	1	

Марка изделия	№ поз	Ø мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
КР20 продолжение	19	12AIII	10130	1	
	20	12AIII	9960	1	
КР21	1	8AIII	10780	1	88,3
	7	14AIII	9460	1	
	8	14AIII	9630	1	
	9	14AIII	770	64	
	10	14AIII	600	2	

Примечания:

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний."
2. Привязка продольных стержней в сеч 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана до низа стержней

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва	ГИП Ерзакинов		
	Нач. отд. Юдина		
	Ст. техник Лозовой		
	Провер. Богомолов		

ТК 1976

Каркасы КР19 ÷ КР21

1.420-6 Выпуск 9

Лист 5

КР22

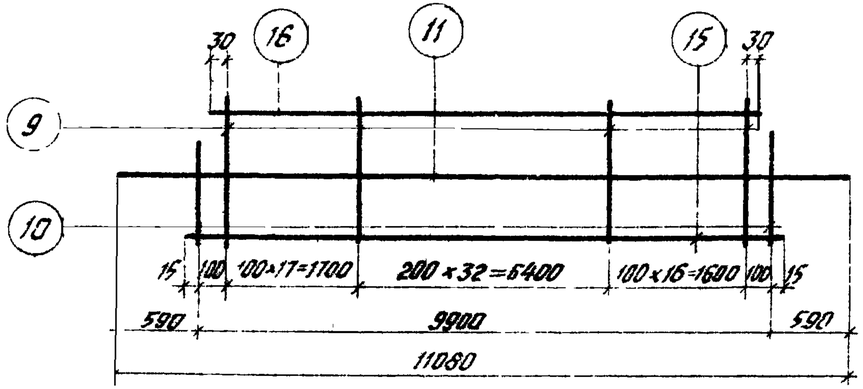



КР23

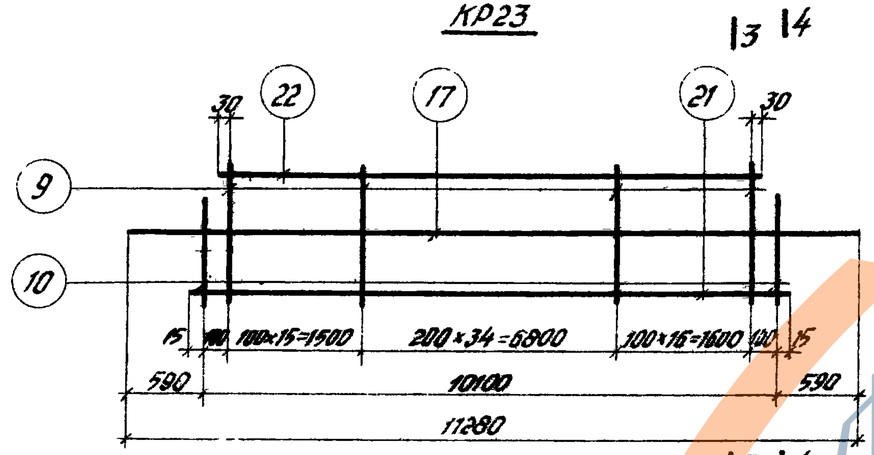



КР24, КР25

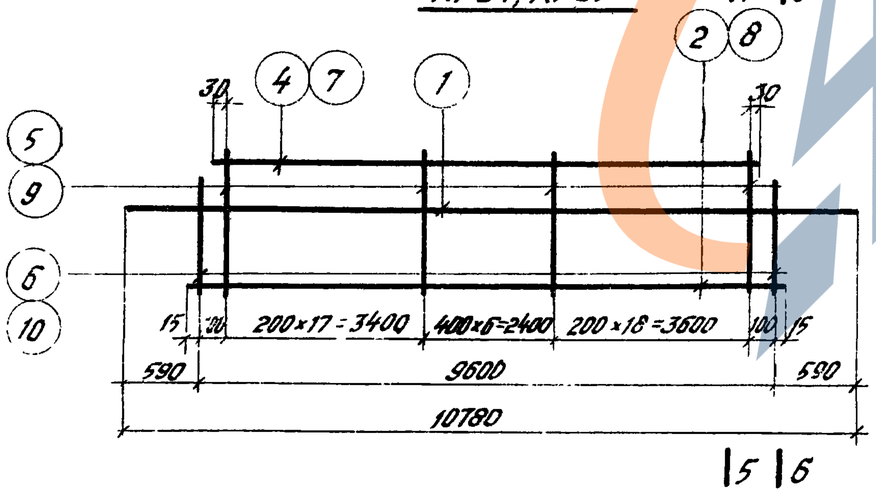



Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
КР22	9	14 AIII	770	66	91,0
	10	14 AIII	600	2	
	11	8 AIII	11080	1	
	15	14 AIII	9930	1	
	16	14 AIII	9760	1	
КР23	9	14 AIII	770	66	91,6
	10	14 AIII	600	2	
	17	8 AIII	11280	1	
	21	14 AIII	10130	1	
	22	14 AIII	9960	1	

Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Вес одного изделия кгс
КР24	1	8 AIII	10780	1	51,0
	2	12 AIII	9630	1	
	4	12 AIII	9460	1	
	5	12 AIII	770	42	
	6	12 AIII	600	2	
КР25	1	8 AIII	10780	1	67,8
	7	14 AIII	9460	1	
	8	14 AIII	9630	1	
	9	14 AIII	770	42	
	10	14 AIII	600	2	

Примечания:

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75. „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций Технические требования и методы испытаний."
2. Привязку продольных стержней в сеч. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дано до низа стержней.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Ст. техник

ЦИТП Госгражданстроя Москва

ТК 1976	Каркасы КР22 ÷ КР25.	1.420-6 Выпуск 9
		Лист 6

https://zavodjbi.com/

КР26, КР27

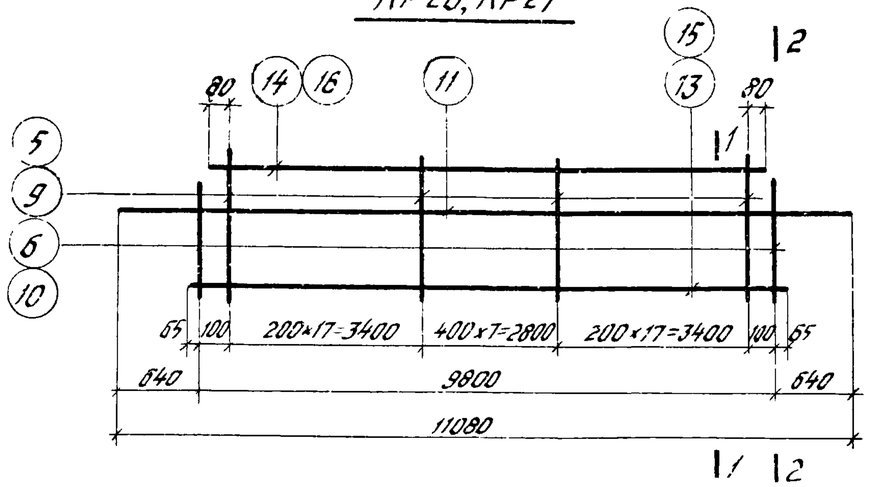



КР28, КР29

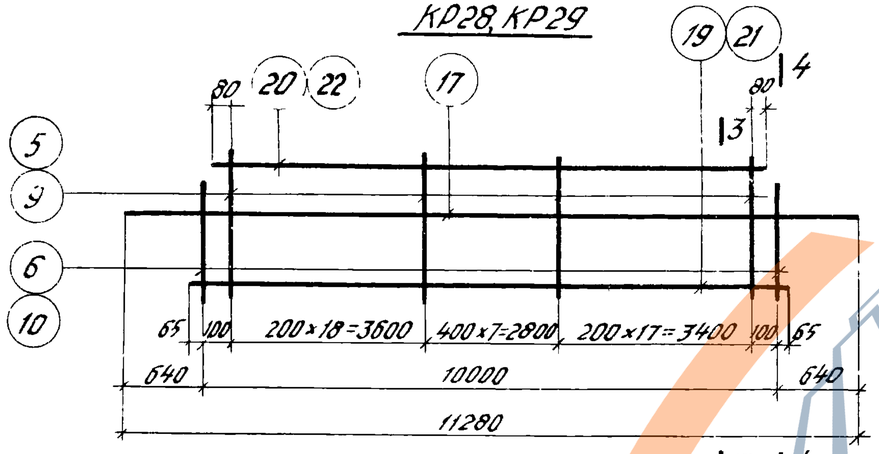



КР30

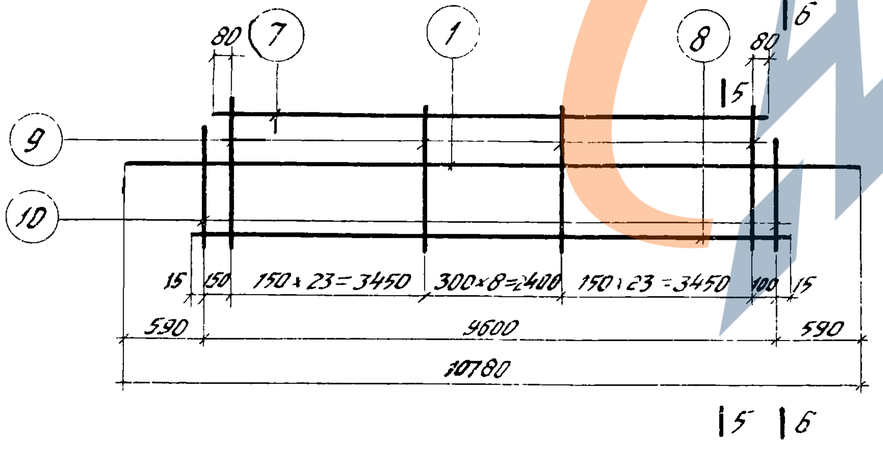



Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз	Ф мм	Длина мм	Кол. шт	Вес одного изделия кгс
КР26	5	12AIII	770	42	51,7
	6	12AIII	600	2	
	11	8AIII	11080	1	
	13	12AIII	9930	1	
	14	12AIII	9760	1	
КР27	9	14AIII	770	42	68,7
	10	14AIII	600	2	
	11	8AIII	11080	1	
	15	14AIII	9930	1	
	16	14AIII	9760	1	
КР28	5	12AIII	770	43	
	6	12AIII	600	2	
	17	8AIII	11280	1	

Марка изделия	№ поз.	Ф мм	Длина мм	Кол шт.	Вес одного изделия кгс
КР28 (продолж.)	19	12AIII	10130	1	52,8
	20	12AIII	9960	1	
КР29	9	14AIII	770	43	70,2
	10	14AIII	600	2	
	17	8AIII	11280	1	
	21	14AIII	10130	1	
	22	14AIII	9960	1	
КР30	1	8AIII	10780	1	79,9
	7	14AIII	9460	1	
	8	14AIII	9630	1	
	9	14AIII	770	55	
	10	14AIII	600	2	

Примечания

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний."
2. Привязка продольных стержней в сеч. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана до низа стержней.

Гип			
Нач. отдела			
Нач. сект.			
Ст. техник	Козлова		
Проверил	Богоголова		

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК 1976

Каркасы КР26÷КР30.

1420-6
Выпуск 9

Лист 7

КР31

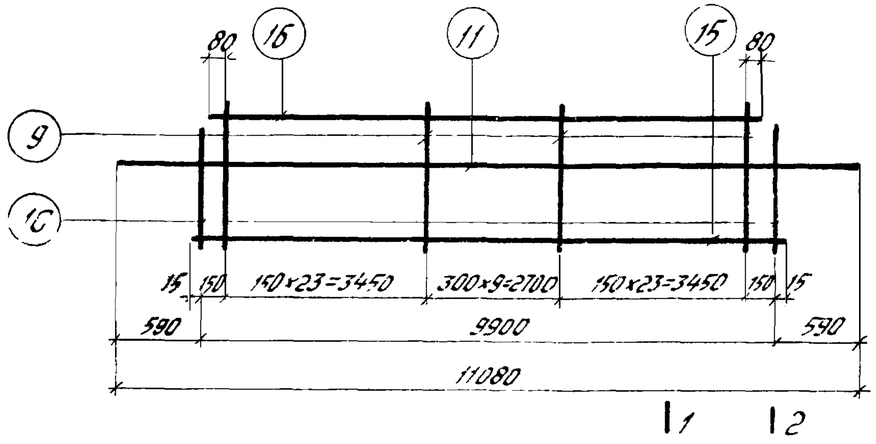

1-1



2-2



КР32

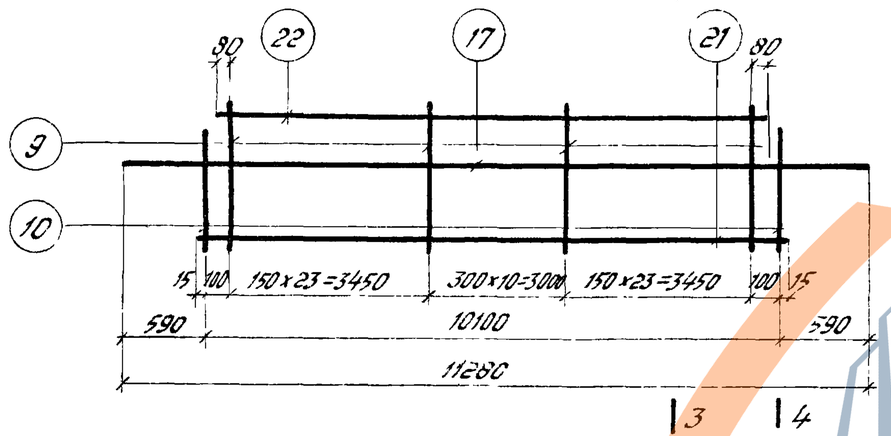

3-3

4-4

КР33

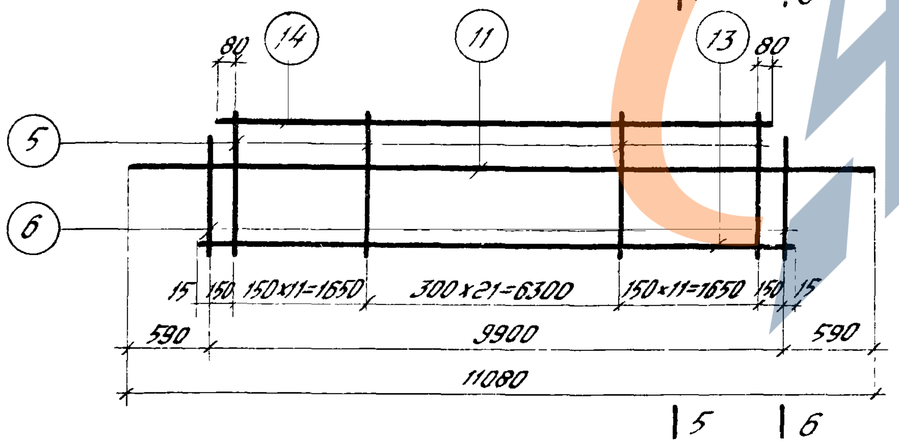

5-5

6-6

Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
КР31	9	14 AIII	770	56	81,7
	10	14 AIII	600	2	
	11	8 AIII	11080	1	
	15	14 AIII	9930	1	
	16	14 AIII	9760	1	
КР32	9	14 AIII	770	57	
	10	14 AIII	600	2	
	17	8 AIII	11280	1	

Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
КР32 продолж.	21	14 AIII	10130	1	83,2
	22	14 AIII	9960	1	
КР33	5	12 AIII	770	44	53,0
	6	12 AIII	600	2	
	11	8 AIII	11080	1	
	13	12 AIII	9930	1	
	14	12 AIII	9760	1	

Примечания:

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сборные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний."
2. Привязки продольных стержней в сеч. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дано до низа стержней

Казлов
Богомолов
Ст. техник
Проверил
Москва

ТК 1976

Каркасы КР31 ÷ КР33.

1.420-6
Выпуск 9
Лист 8

КР34

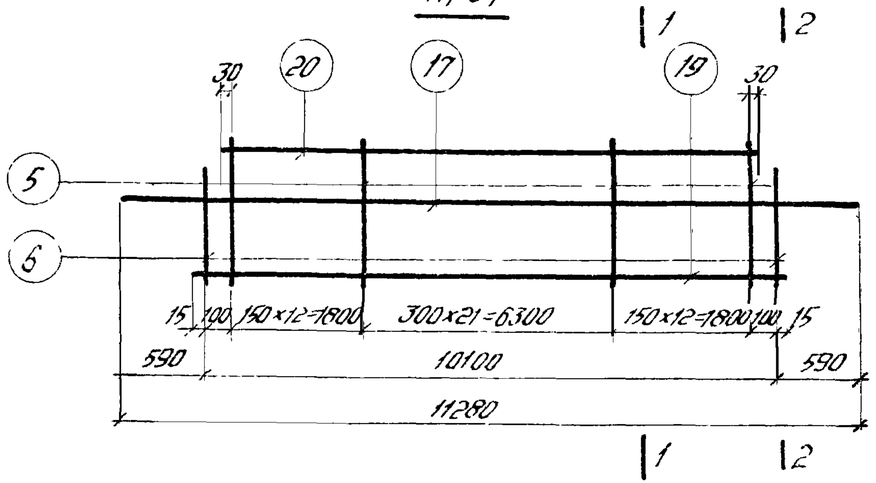

1-1



2-2



КР37

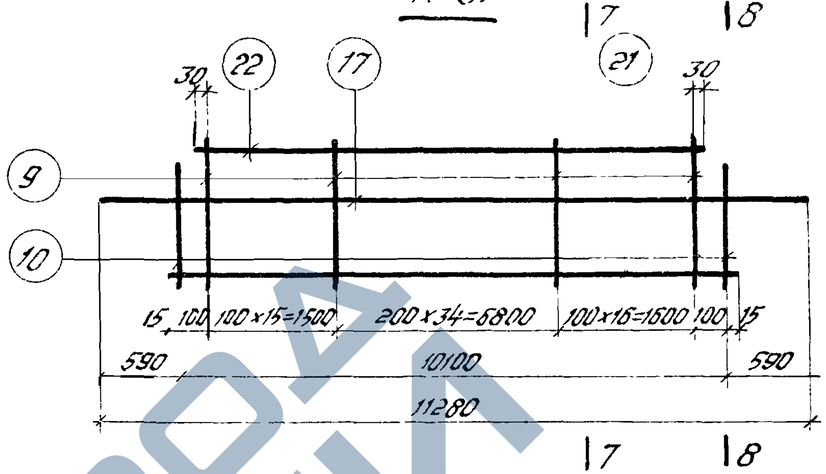

7-7



8-8



КР35

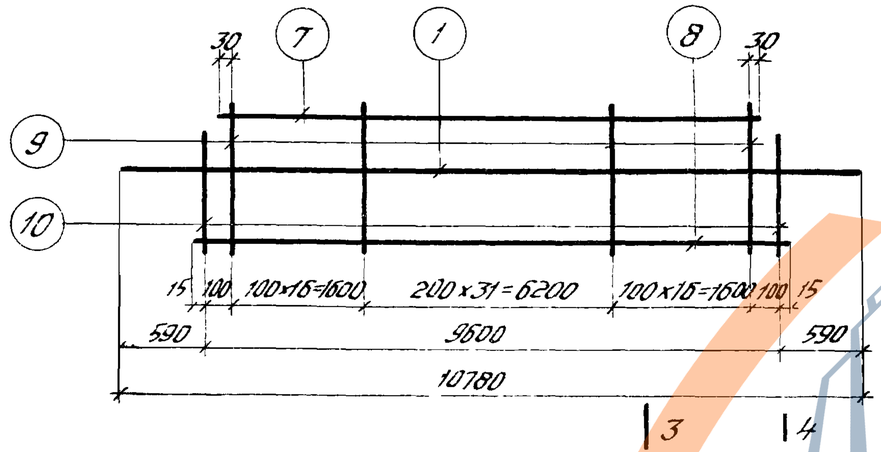

3-3



4-4

КР36

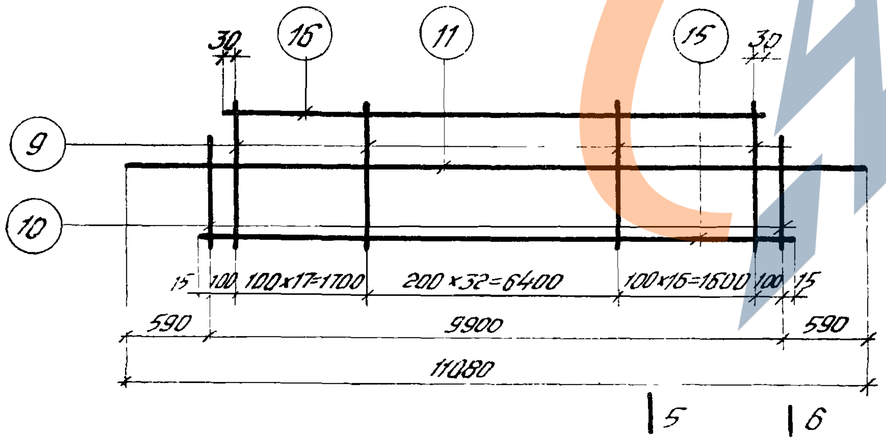

5-5

6-6



Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
КР34	5	12AIII	770	46	54,8
	6	12AIII	600	2	
	17	8AIII	11280	1	
	19	12AIII	10130	1	
	20	12AIII	9960	1	
КР35	1	8AIII	10780	1	88,3
	7	14AIII	9460	1	
	8	14AIII	9630	1	
	9	14AIII	770	64	
	10	14AIII	600	2	

Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Вес одного изделия кгс
КР36	9	14AIII	770	66	91,0
	10	14AIII	600	2	
	11	8AIII	11080	1	
	15	14AIII	9930	1	
	16	14AIII	9760	1	
КР37	9	14AIII	770	66	91,6
	10	14AIII	600	2	
	17	8AIII	11280	1	
	21	14AIII	10130	1	
	22	14AIII	9960	1	

Примечания:

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний."
2. Привязка продольных стержней в сеч. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 дана до низа стержней.

ЦНИИПромзданий Москва

Гл. инженер проекта — Козлов
Ст. техник — Богомолова
Проверил — Б...

ТК 1976

Каркасы КР34÷КР37

1.420-6 Выпуск 9

Лист 9

КР38, КР39

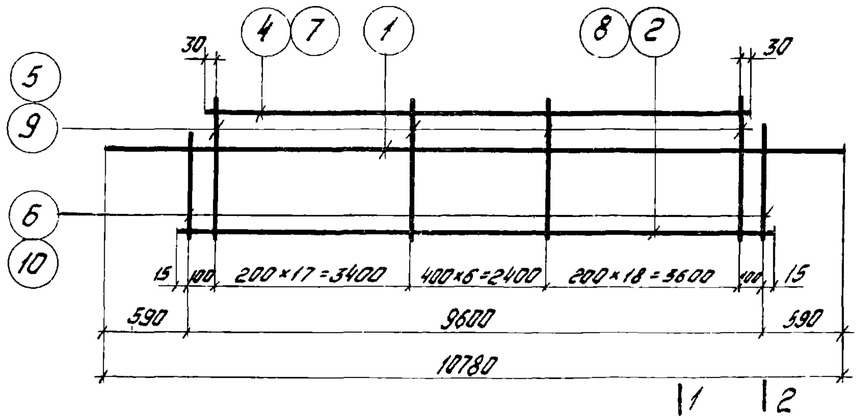



КР40, КР41

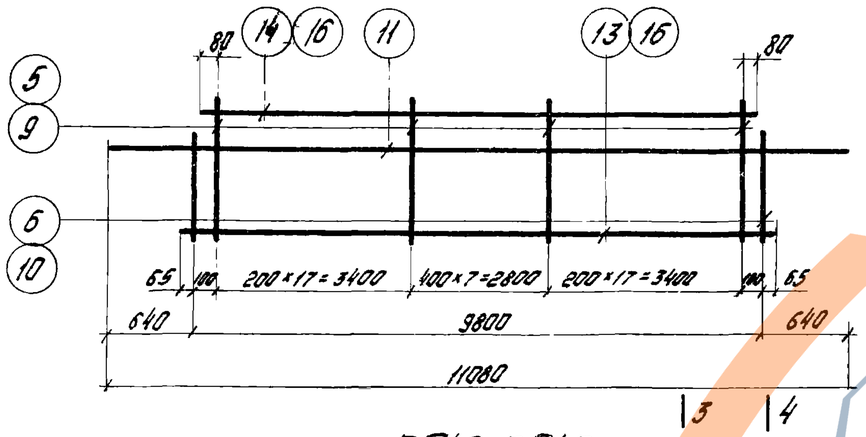



КР42, КР43

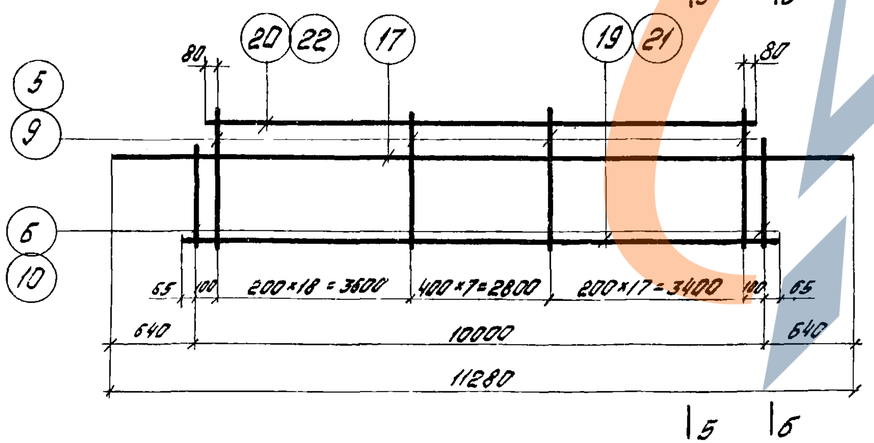



Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	Кол. шт	Вес одного изделия кгс
КР38	1	8AIII	10780	1	51,0
	2	12AIII	9630	1	
	4	12AIII	9460	1	
	5	12AIII	770	42	
	6	12AIII	600	2	
КР39	1	8AIII	10780	1	57,8
	7	14AIII	9460	1	
	8	14AIII	9630	1	
	9	14AIII	770	42	
	10	14AIII	600	2	
КР40	5	12AIII	770	42	51,7
	6	12AIII	500	2	
	11	8AIII	11080	1	
	13	12AIII	9930	1	
	14	12AIII	9760	1	

Марка изделия	№ поз	Ø мм	Длина мм	Кол. шт.	Вес одного изделия кгс
КР41	9	14AIII	770	42	68,7
	10	14AIII	600	2	
	11	8AIII	11080	1	
	15	14AIII	9930	1	
	16	14AIII	9760	1	
КР42	5	12AIII	770	43	52,8
	6	12AIII	600	2	
	17	8AIII	11280	1	
	19	12AIII	10130	1	
	20	12AIII	9960	1	
КР43	9	14AIII	770	43	70,2
	10	14AIII	600	2	
	17	8AIII	11280	1	
	21	14AIII	10130	1	
	22	14AIII	9960	1	

Примечания:

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний".
2. Привязка продольных стержней в сеч 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана до низа стержней.

Козлова
Богомолова
Ст. техник
Проверил
Москва

ТК 1976

Каркасы КР38 ÷ КР43

1420-6
Выпуск 9
Лист 13

15528 15

КР44

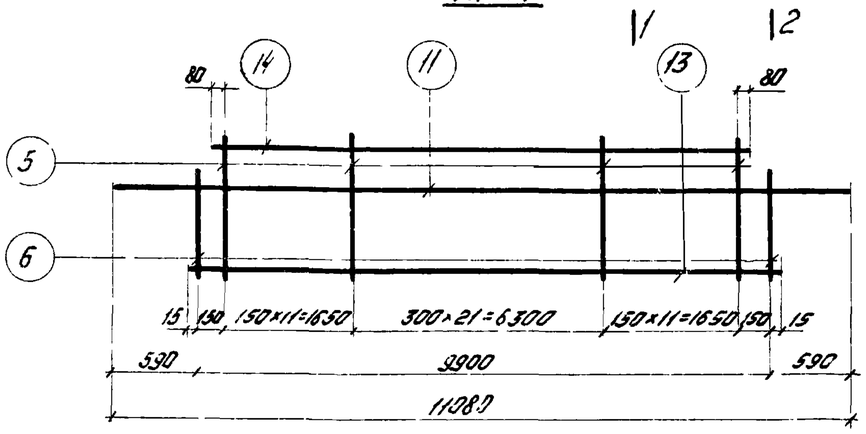

КР45

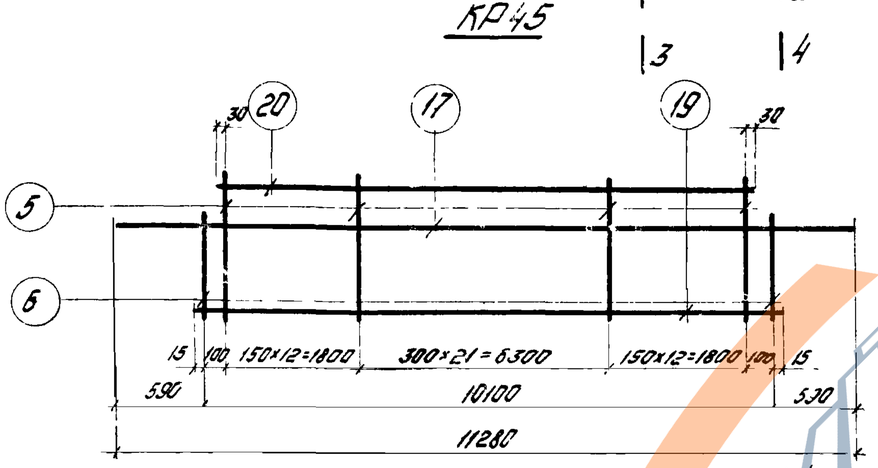

КР46

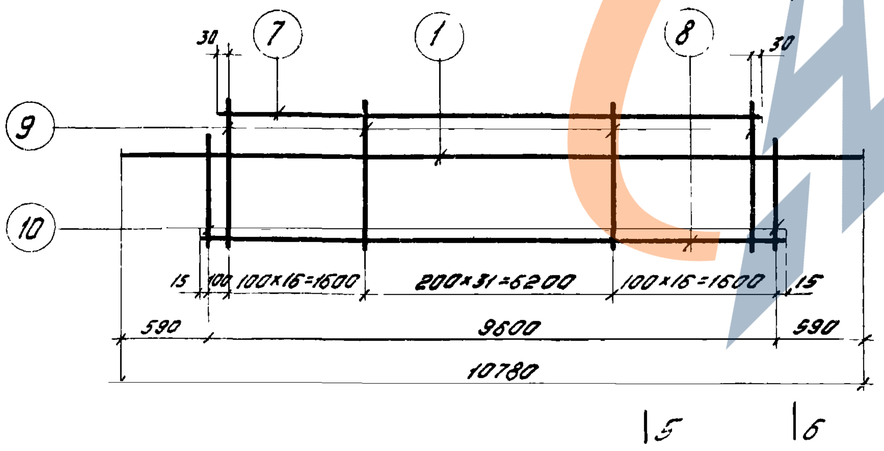













Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Вес одного изделия кгс
КР44	5	12AIII	770	44	53,0
	6	12AIII	600	2	
	11	8AIII	11080	1	
	13	12AIII	9930	1	
	14	12AIII	9760	1	
КР45	5	12AIII	770	46	54,8
	6	12AIII	600	2	
	17	8AIII	11280	1	

Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
КР45 (продолжение)	19	12AIII	10130	1	
	20	12AIII	9960	1	
КР46	1	8AIII	10780	1	88,3
	7	14AIII	9460	1	
	8	14AIII	9630	1	
	9	14AIII	770	64	
	10	14AIII	600	2	

Примечания:

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний".
2. Привязка продольных стержней в сеч. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана до низа стержней.

Гип. группы	Гаврилова	
Ст. инженер	Козлов	
Ст. техник	Волгополова	
Проверил	Федькин	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК 1976

Каркасы КР44÷КР46

1.420-6 Выпуск 9

Лист 11

КР47

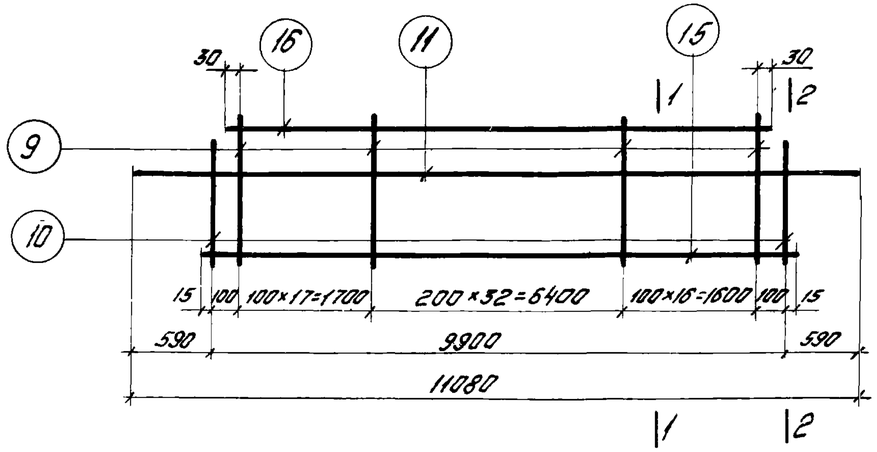





КР48

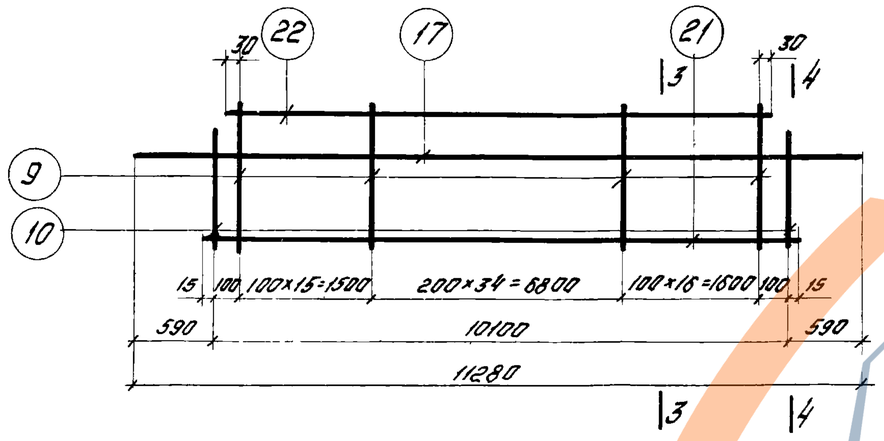



КР49

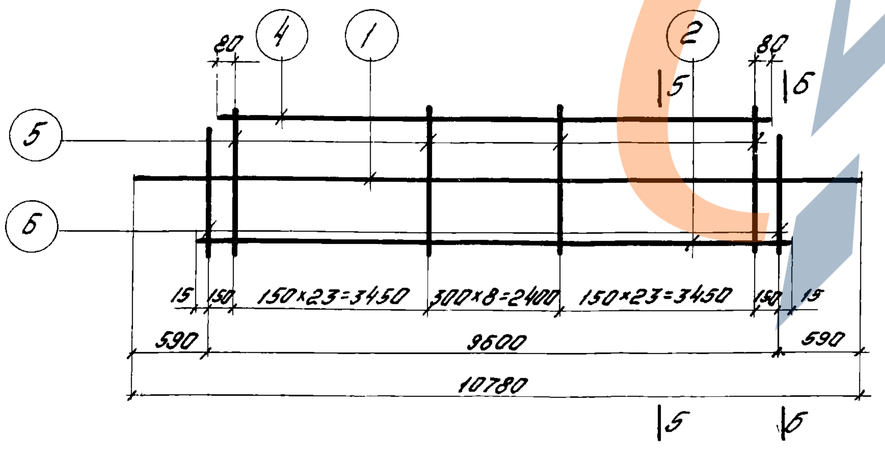





Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз	ф мм	Длина мм	Кол шт.	Вес одного изделия кгс
КР47	9	14 A-III	770	66	91,0
	10	14 A-III	600	2	
	11	8 A-III	11080	1	
	15	14 A-III	9930	1	
	16	14 A-III	9760	1	
КР48	9	14 A-III	770	66	
	10	14 A-III	600	2	
	17	8 A-III	11280	1	

Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Вес одного изделия кгс
КР48 (продолж)	21	14 A-III	10130	1	91,6
	22	14 A-III	9960	1	
КР49	1	8 A-III	10780	1	59,9
	2	12 A-III	9630	1	
	4	12 A-III	9460	1	
	5	12 A-III	770	55	
	6	12 A-III	600	2	

Примечания:

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний"
2. Привязка продольных стержней в сеч 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана до низа стержней

Типовой проект 1420-6 Выпуск 9 Альбом III

Госстрой СССР Союзпроектстальконструкция

Утвержден 1976

ТК 1976

Каркасы КР47÷КР49

1420-6 Выпуск 9

Лист 12

КР50

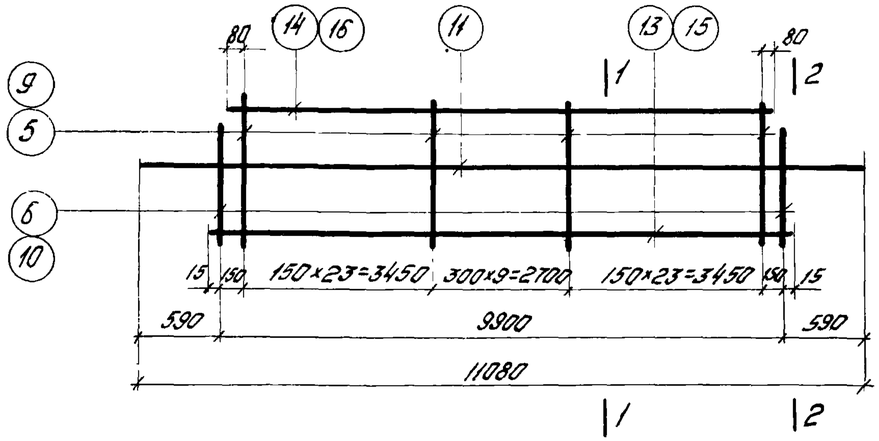



КР52

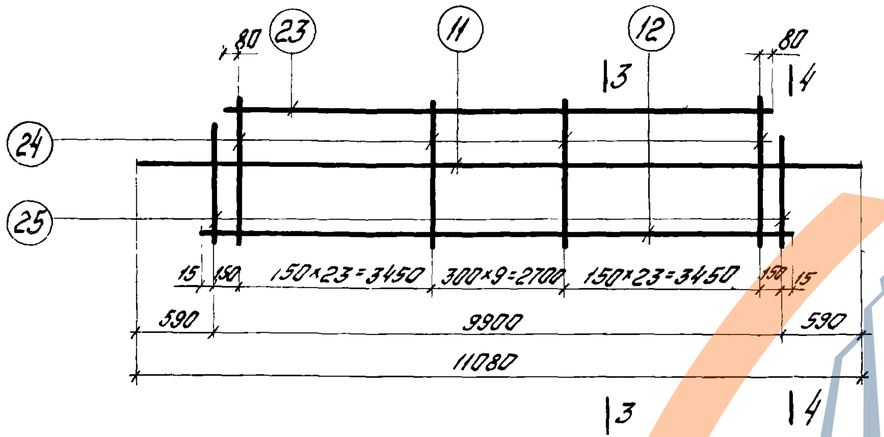



КР53, КР54

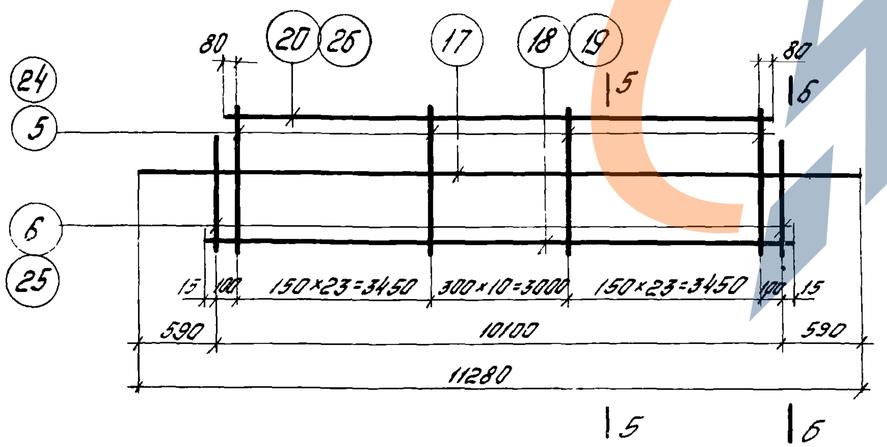



Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	Ф, мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
КР50	5	12 AIII	770	56	61,2
	6	12 AIII	600	2	
	11	8 AIII	11080	1	
	13	12 AIII	9930	1	
	14	12 AIII	9760	1	
КР52	11	8 AIII	11080	1	43,9
	12	10 AIII	9930	1	
	23	10 AIII	9760	1	
	24	10 AIII	770	56	
	25	10 AIII	600	2	

Марка изделия	№ поз	Ф, мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
КР53	17	8 AIII	11280	1	44,7
	18	10 AIII	10130	1	
	24	10 AIII	770	57	
	25	10 AIII	600	2	
	26	10 AIII	9960	1	
КР54	5	12 AIII	770	57	62,3
	6	12 AIII	600	2	
	17	8 AIII	11280	1	
	19	12 AIII	10130	1	
	20	12 AIII	9960	1	

Примечания:

1. Каркасы изготавлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 "Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний."
2. Привязка продольных стержней в сеч. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана до низа стержней.

ЦНИИпромзданий
Москва
Гл. инженер
Ст. инженер
Ст. техник
Безголовов
Казлова

ТК 1976

Каркасы КР50, КР52 ÷ КР54

1.420-6
Выпуск 9
Лист 13

КР55

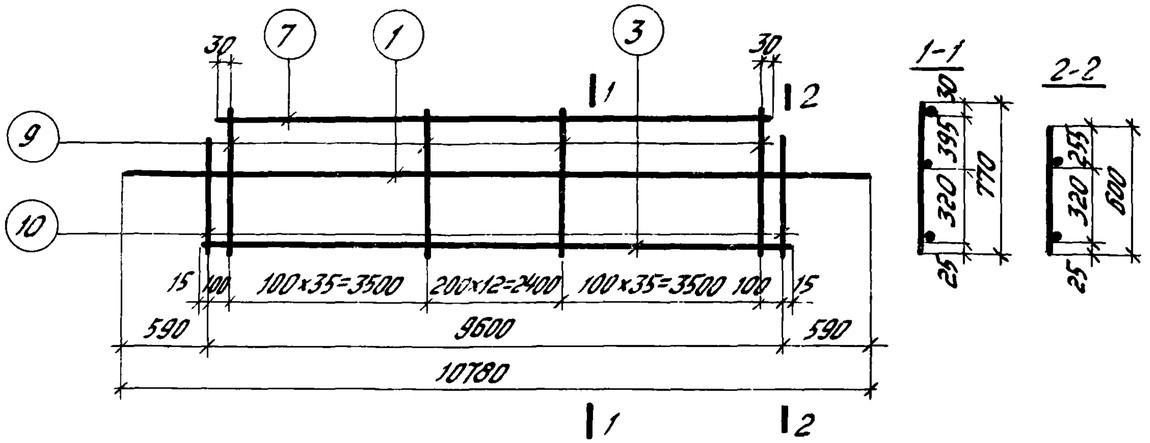

КР56

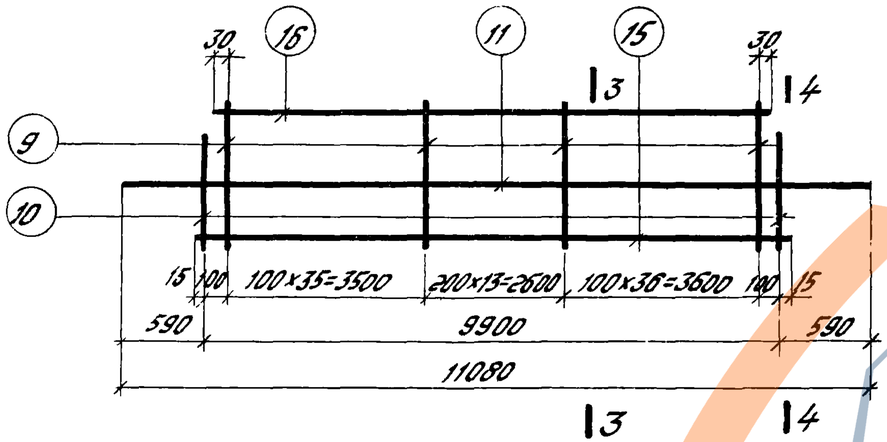



КР57

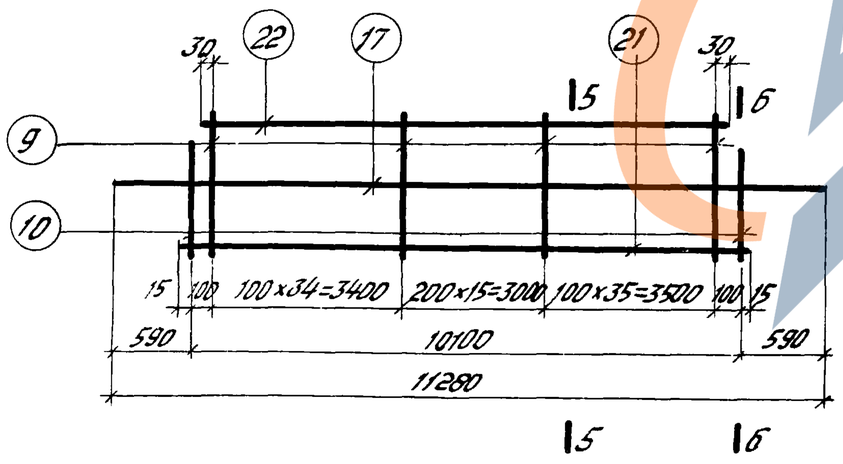



Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	Кол., шт	Вес одного изделия кг
КР55	1	8AIII	10780	1	10,60
	3	14AIII	9630	1	
	7	14AIII	9460	1	
	9	14AIII	770	83	
	10	14AIII	600	2	
КР56	9	14AIII	770	85	
	10	14AIII	600	2	
	11	8AIII	11080	1	

Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина, мм	Кол., шт.	Вес одного изделия кг
	15	14AIII	9930	1	10,87
	16	14AIII	9760	1	
КР57	9	14AIII	770	85	10,93
	10	14AIII	600	2	
	17	8AIII	11280	1	
	21	14AIII	10130	1	
	22	14AIII	9960	1	

Примечания:

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний."
2. Привязка продольных стержней в сеч. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана до низа стержней.

ТК 1976	Каркасы КР55 ÷ КР57.	1.420-6 Выпуск 9
		Лист 14

Москва

КР58

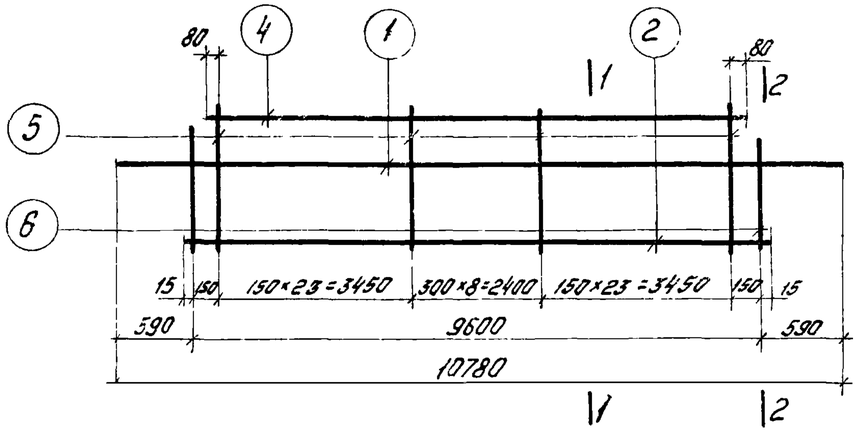



КР59

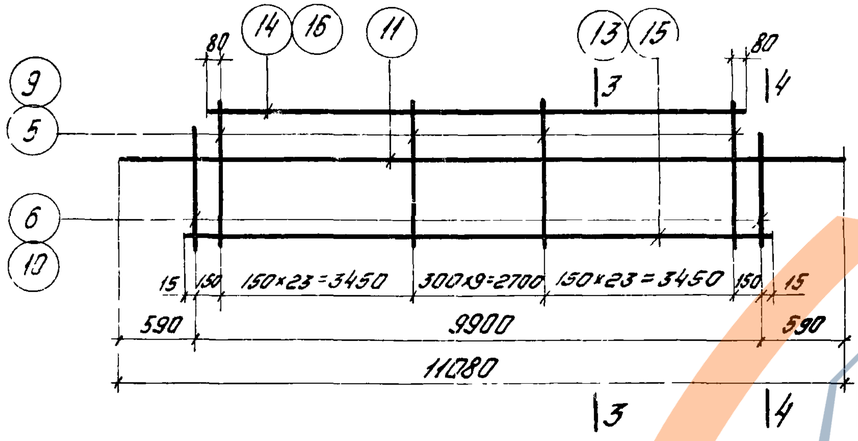



КР61

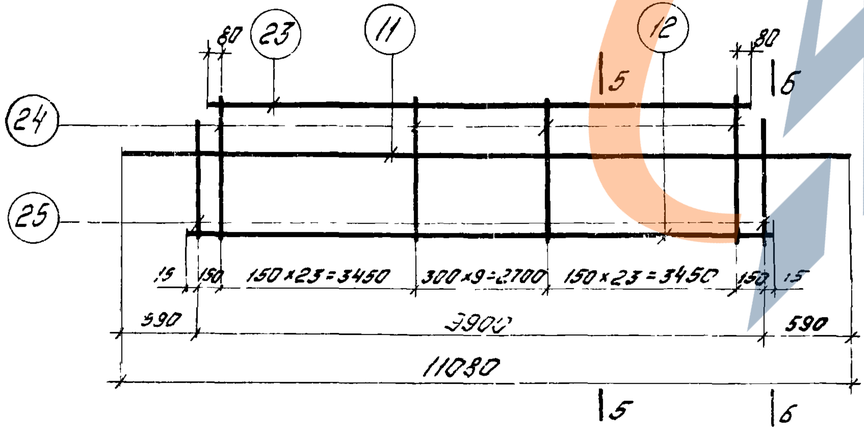



Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина мм	Кол. шт.	Вес одного изделия кгс
КР58	1	8AIII	10780	1	59,9
	2	12AIII	9530	1	
	4	12AIII	9450	1	
	5	12AIII	770	55	
	6	12AIII	600	2	
КР59	5	12AIII	770	56	
	6	12AIII	600	2	
	11	8AIII	11080	1	

Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина мм	Кол. шт	Вес одного изделия кгс
КР59 (прод.)	13	12AIII	9930	1	61,2
	14	12AIII	9760	1	
КР61	11	8AIII	11080	1	43,9
	12	10AIII	9930	1	
	23	10AIII	9760	1	
	24	10AIII	770	56	
	25	10AIII	600	2	

Примечания:

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний."
2. Привязка продольных стержней в сеч. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана по низу стержней.

ЦНИИПромзданий Москва	Гл. инженер	Богданов	
	Ст. техник	Козлова	
ТК 1976	Каркасы КР58, КР59, КР61.	1.420-6 Выпуск 9	Лист 15

КР62, КР63

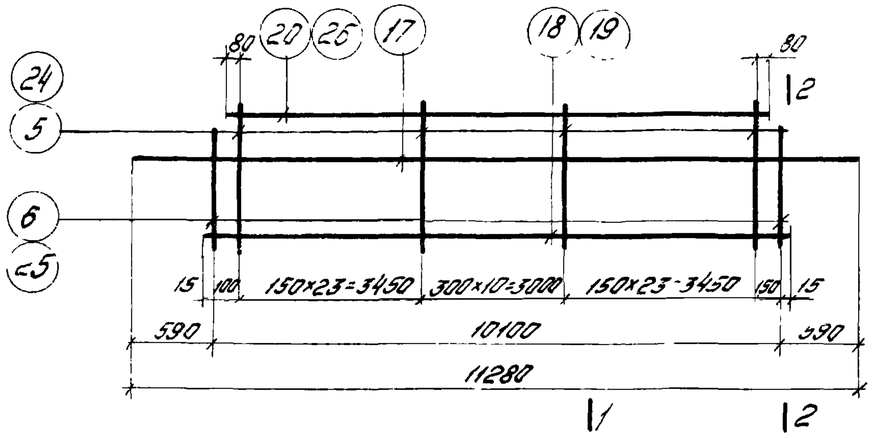



КР64

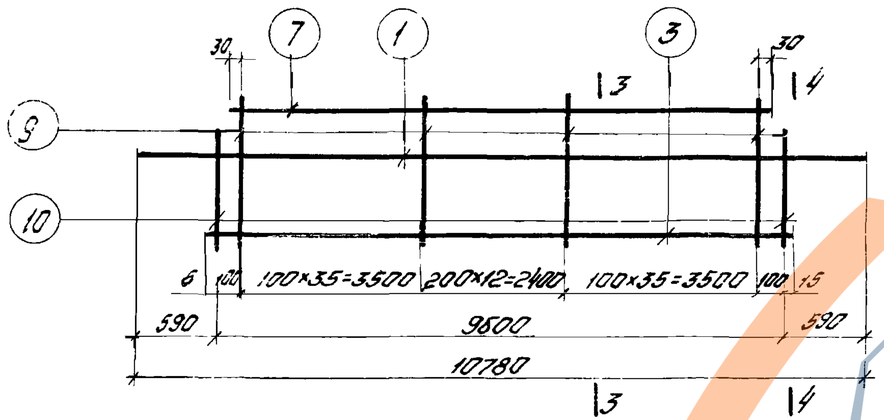



КР65

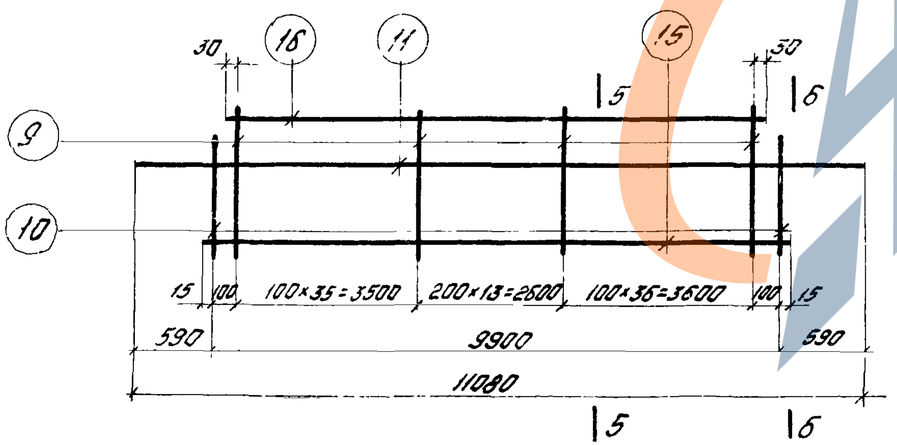



Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	Кол. шт.	Вес одного изделия кгс
КР62	17	8АIII	11280	1	44,7
	18	10АIII	10130	1	
	24	10АIII	770	57	
	25	10АIII	600	2	
	26	10АIII	9960	1	
КР63	5	12АIII	770	57	62,3
	6	12АIII	600	2	
	17	8АIII	11280	1	
	19	12АIII	10130	1	
	20	12АIII	9960	1	

Марка изделия	№ поз	ф мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
КР64	1	8АIII	10780	1	106,0
	3	14АIII	9630	1	
	7	14АIII	9460	1	
	9	14АIII	770	83	
	10	14АIII	600	2	
КР65	9	14АIII	770	85	108,7
	10	14АIII	600	2	
	11	8АIII	11080	1	
	15	14АIII	9930	1	
	16	14АIII	9760	1	

Примечания:

1. Каркасы изготавливать при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний"
2. Привязка продольных стержней в сеч 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана до низа стержней

ТК 1976	Каркасы КР62÷КР65	1.420-6 Выпуск 9
		Лист 16

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Госстрой СССР Союзгипростроммаш Москва

КР66

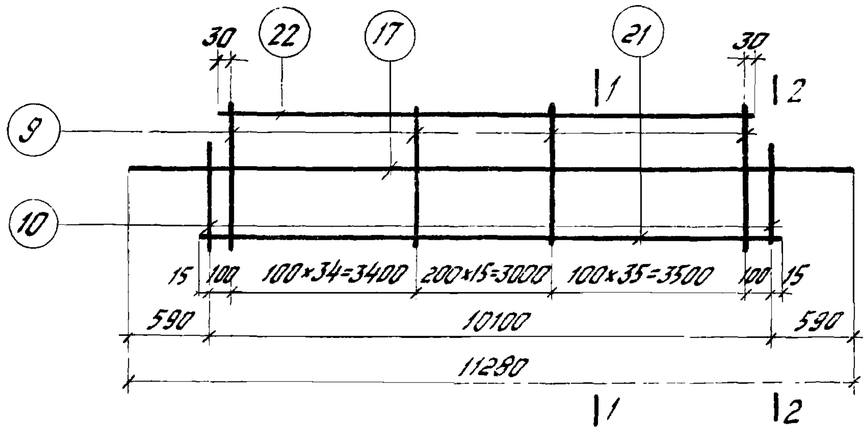



КР67

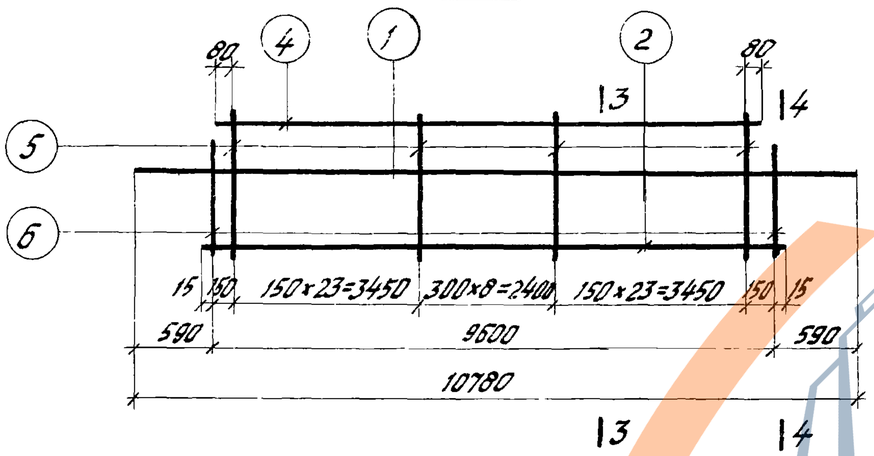



КР68; КР69

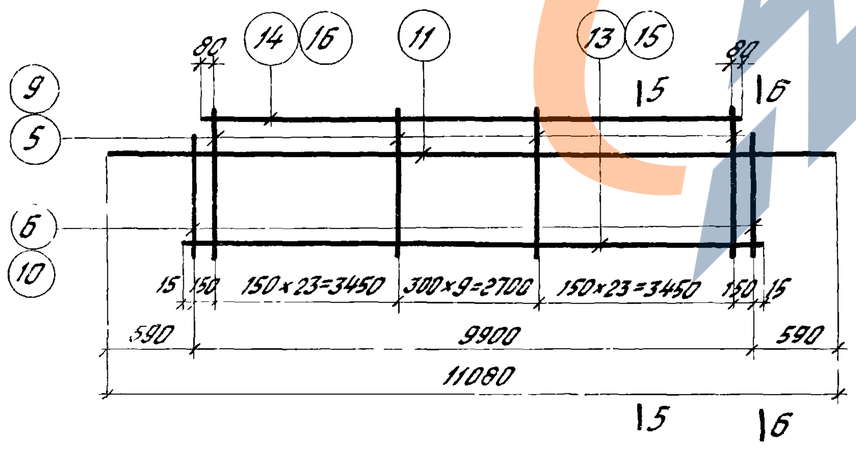





Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	Ø, мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
КР66	9	14 AIII	770	85	109,3
	10	14 AIII	600	2	
	17	8 AIII	11280	1	
	21	14 AIII	10130	1	
	22	14 AIII	9960	1	
КР67	1	8 AIII	10780	1	59,9
	2	12 AIII	9630	1	
	4	12 AIII	9460	1	
	5	12 AIII	770	55	
	6	12 AIII	600	2	

Марка изделия	№ поз	Ø, мм	Длина мм	Кол. шт	Вес одного изделия кгс
КР68	5	12 AIII	770	56	61,2
	6	12 AIII	600	2	
	11	8 AIII	11080	1	
	13	12 AIII	9930	1	
	14	12 AIII	9760	1	
КР69	9	14 AIII	770	56	81,7
	10	14 AIII	600	2	
	11	8 AIII	11080	1	
	15	14 AIII	9930	1	
	16	14 AIII	9760	1	

Примечания

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний"
2. Привязка продольных стержней в сеч. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана до низа стержней.

ТК 1976	Каркасы КР66 ÷ КР69.	1.420-6 Выпуск 9
		Лист 17

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва

Гл. инженер Богомолов
Гл. конструктор Козлов
Ст. техник

КР70

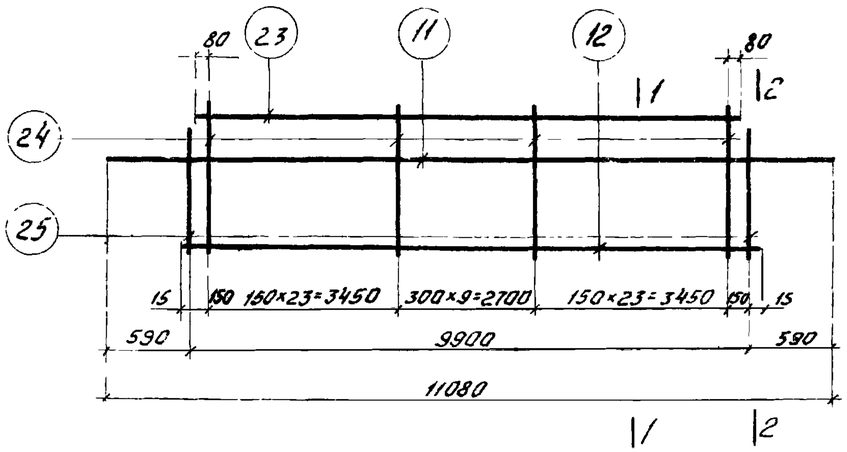



КР71, КР72

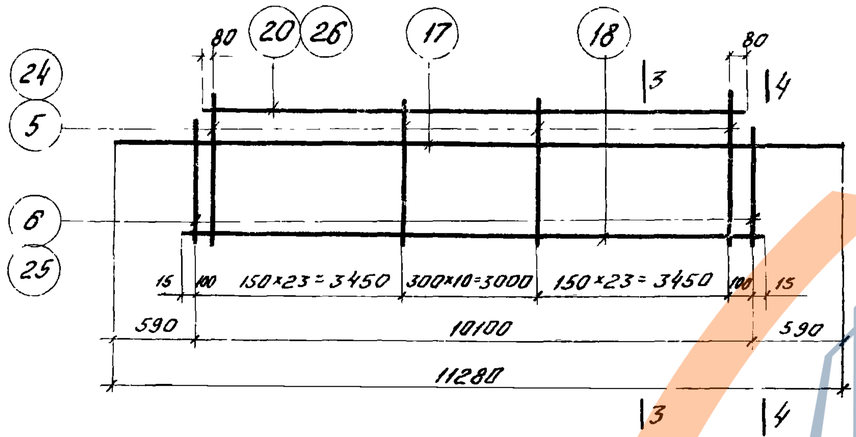

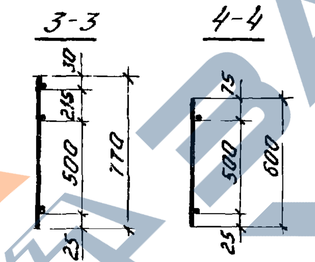

КР73

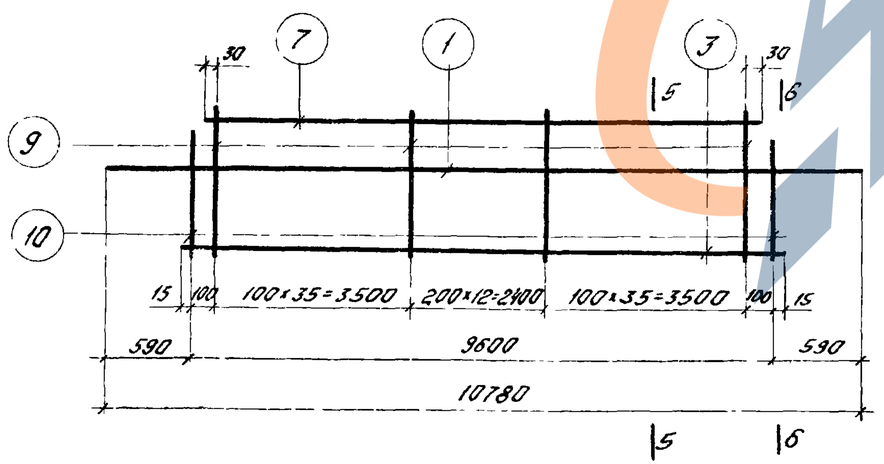



Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Вес одного изделия кг
КР70	11	8AIII	11080	1	43,9
	12	10AIII	9930	1	
	23	10AIII	9760	1	
	24	10AIII	770	56	
	25	10AIII	600	2	
КР71	17	8AIII	11280	1	44,7
	18	10AIII	10130	1	
	24	10AIII	770	57	
	25	10AIII	600	2	
	26	10AIII	9960	1	

Марка изделия	№ поз	ф мм	Длина мм	Кол шт.	Вес одного изделия кг
КР72	5	12AIII	770	57	62,3
	6	12AIII	600	2	
	17	8AIII	11280	1	
	19	12AIII	10130	1	
	20	12AIII	9960	1	
КР73	1	8AIII	10780	1	106,0
	3	14AIII	9630	1	
	7	14AIII	9460	1	
	9	14AIII	770	83	
	10	14AIII	600	2	

Примечания:

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций Технические требования и методы испытаний
2. Привязка продольных стержней в сеч 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана до низа стержней.

Гипрогазспецмонтаж Госстроя СССР
Гл. инженер
Гл. технолог
Москва

ТК 1976

Каркасы КР70 ÷ КР73

1.420-6 Выпуск 9
Лист 18

КР74

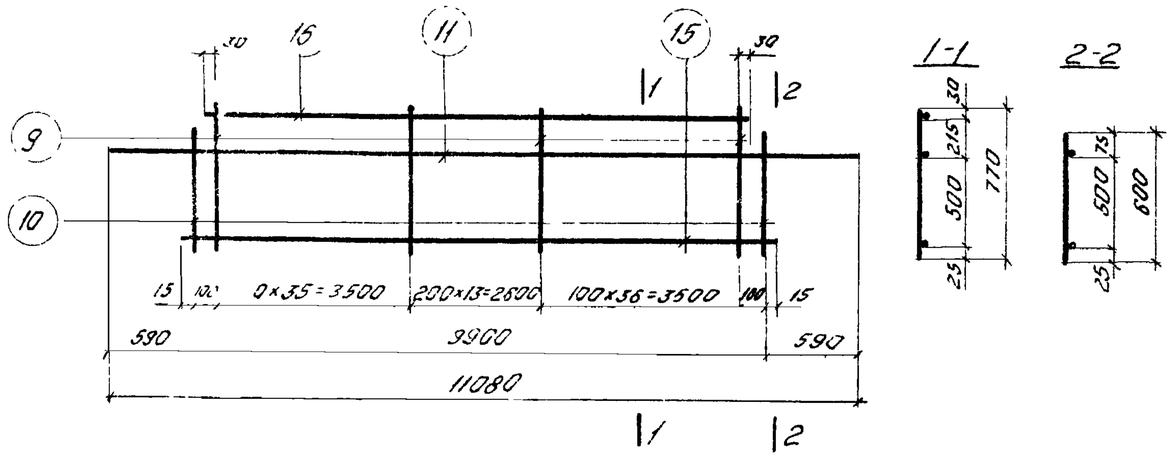

КР75

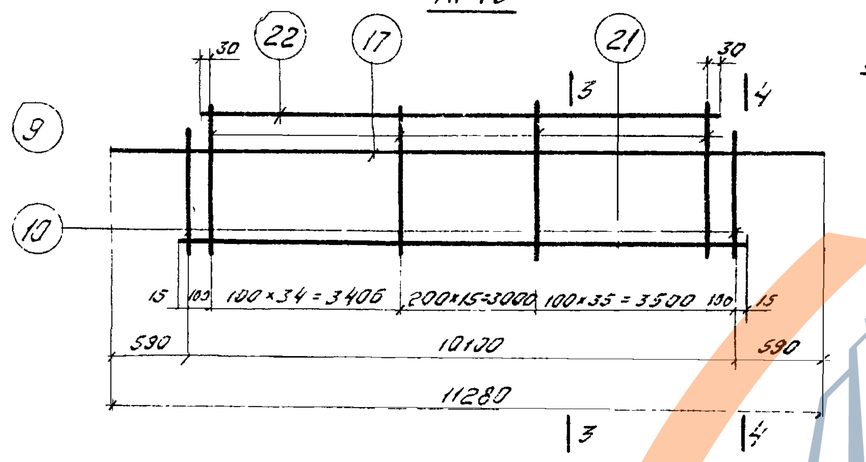





КР76

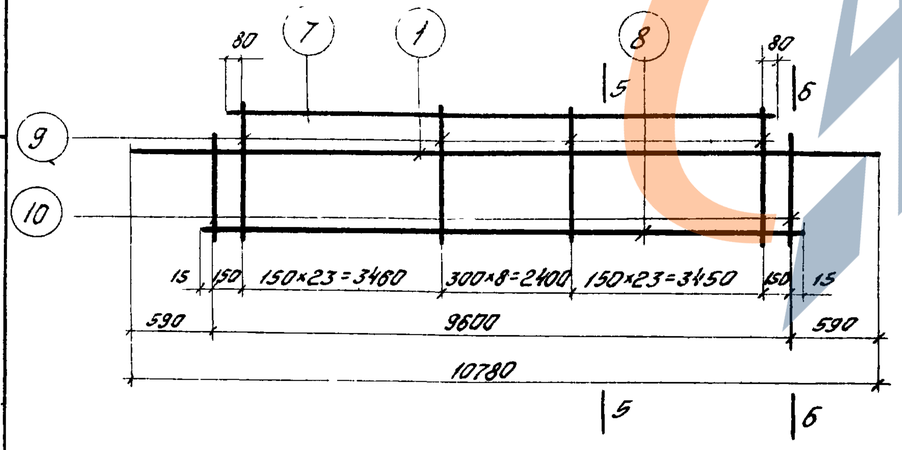



Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз	∅ мм	Длина мм	Кол. шт	Вес одного изделия кгс
КР74	9	14А III	770	85	108,7
	10	14А III	600	2	
	11	8А III	11080	1	
	15	14А III	9930	1	
	16	14А III	9760	1	
КР75	9	14А III	770	85	
	10	14А III	600	2	
	17	8А III	11280	1	

Марка изделия	№ поз	∅ мм	Длина мм	Кол шт.	Вес одного изделия кгс
	21	14А III	10130	1	109,3
	22	14А III	9960	1	
КР76	1	8А III	10780	1	79,9
	7	14А III	9460	1	
	8	14А III	9630	1	
	9	14А III	770	55	
	10	14А III	600	2	

Примечания.

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций Технические требования и методы испытаний."
2. Привязка продольных стержней в сеч 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана до низа стержней

ЦНИИпромзданий Госстроя СССР Москва
Гл. инженер
Ст. техник

ТК 19.76

Каркасы КР74 – КР76

1420-6 Выпуск 9

Лист 19

КР77

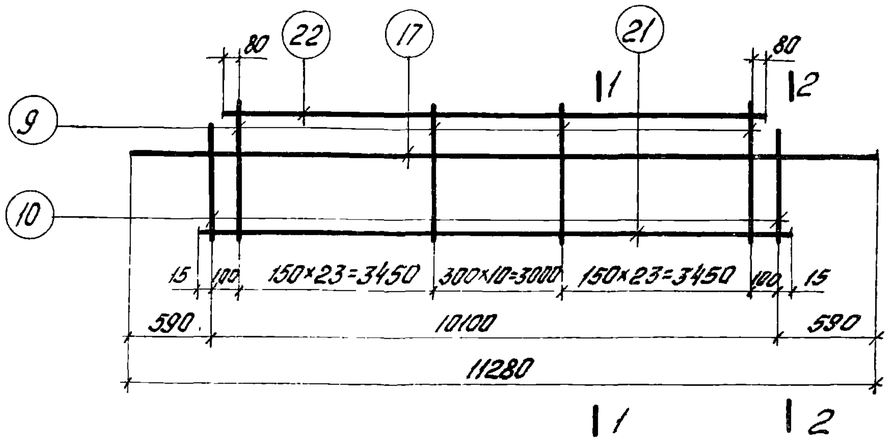



КР78

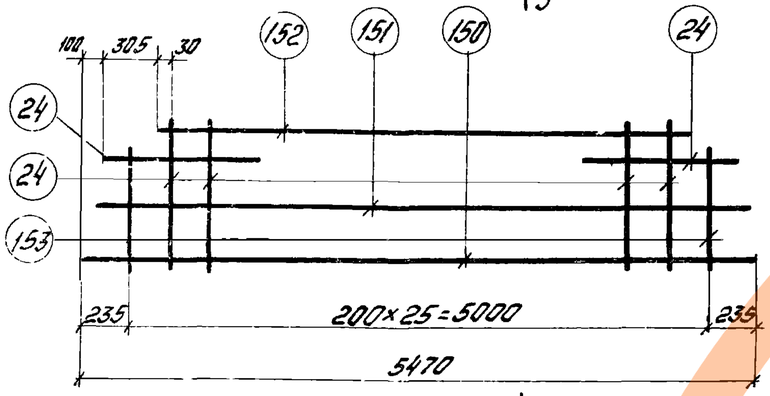



КР79

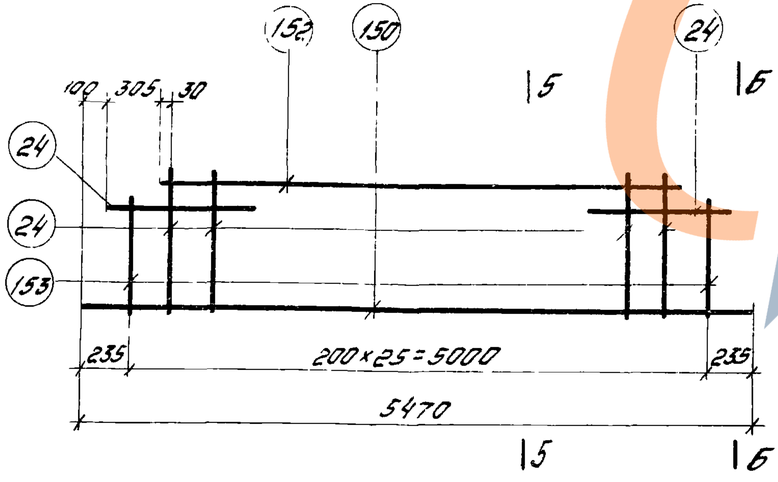



Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	ф, мм	Длина мм	Кол. шт.	Вес одного изделия кгс
КР77	9	14AIII	770	57	83,2
	10	14AIII	600	2	
	17	8AIII	11280	1	
	21	14AIII	10130	1	
	22	14AIII	9960	1	
КР78	150	25AIII	5470	1	
	151	10AIII	5360	1	

Марка изделия	№ поз.	ф, мм	Длина мм	Кол. шт.	Вес одного изделия кгс
КР78	152	10AIII	4660	1	40,3
	24	10AIII	770	26	
	153	10AIII	565	2	
КР79	150	25AIII	5470	1	37,0
	24	10AIII	770	26	
	153	10AIII	565	2	
	152	10AIII	4660	1	

Примечания:

1. Каркасы изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций Технические требования и методы испытаний"
2. Привязка продольных стержней в сечениях 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 дана до низа стержней.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ЦПИИПромзданий Москва

Гл. инженер
Ст. техник

ТК 1976

Каркасы КР77÷КР79

1.420-6 Выпуск 9

Лист 20

С1

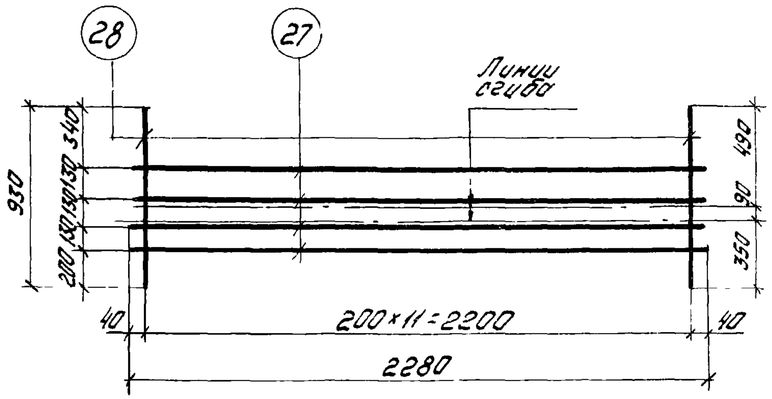



С2

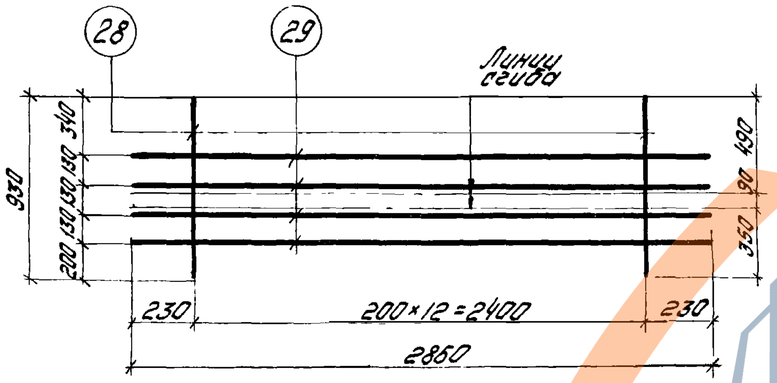



С3

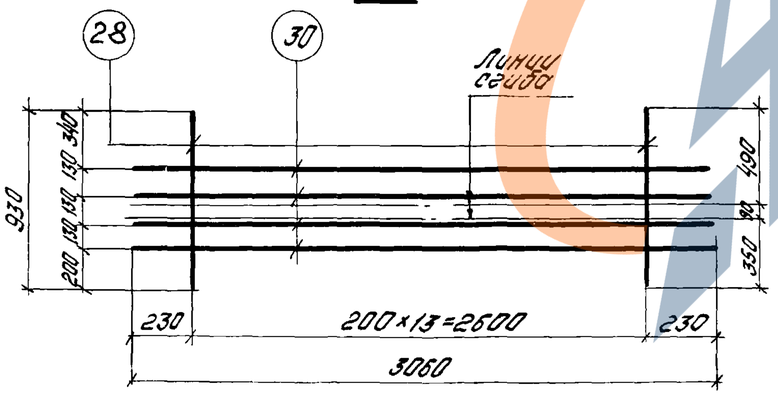



Деталь „А"



С23

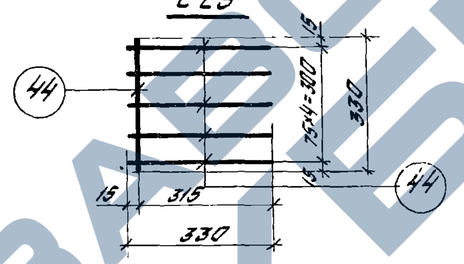
44
15
15
15

С6 С7

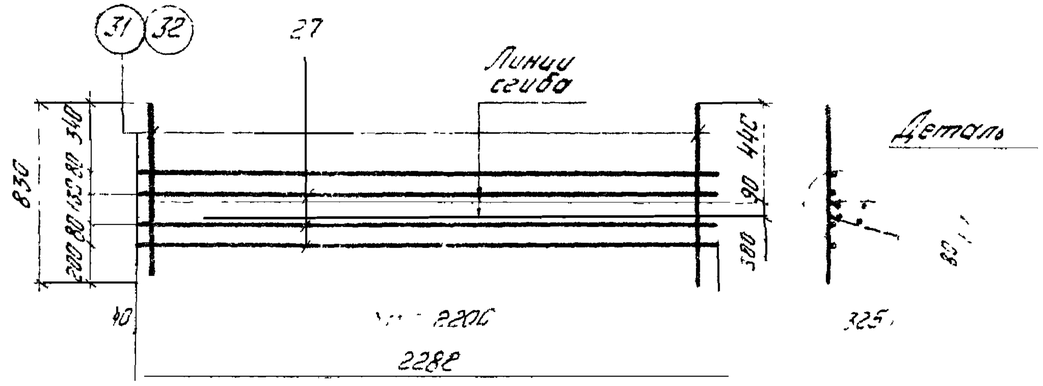

С10т, С10н (зеркально С10т)

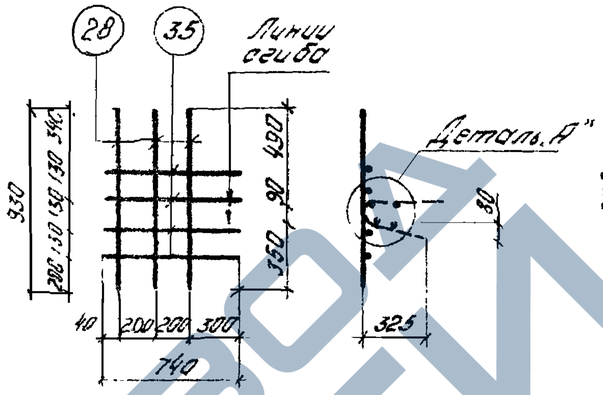

С11т С11н (зеркально С11т) / С12т С12н (зеркально С12т)

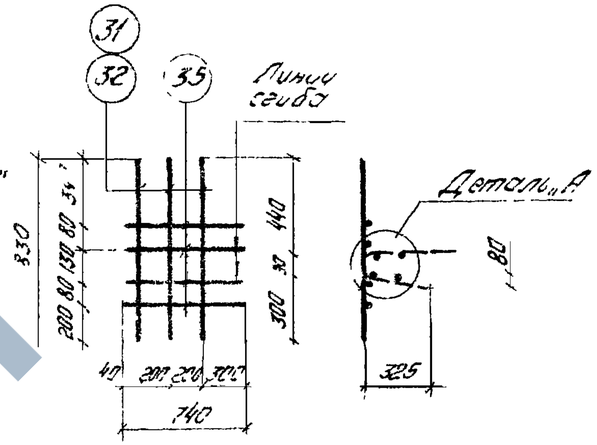

С5 С8

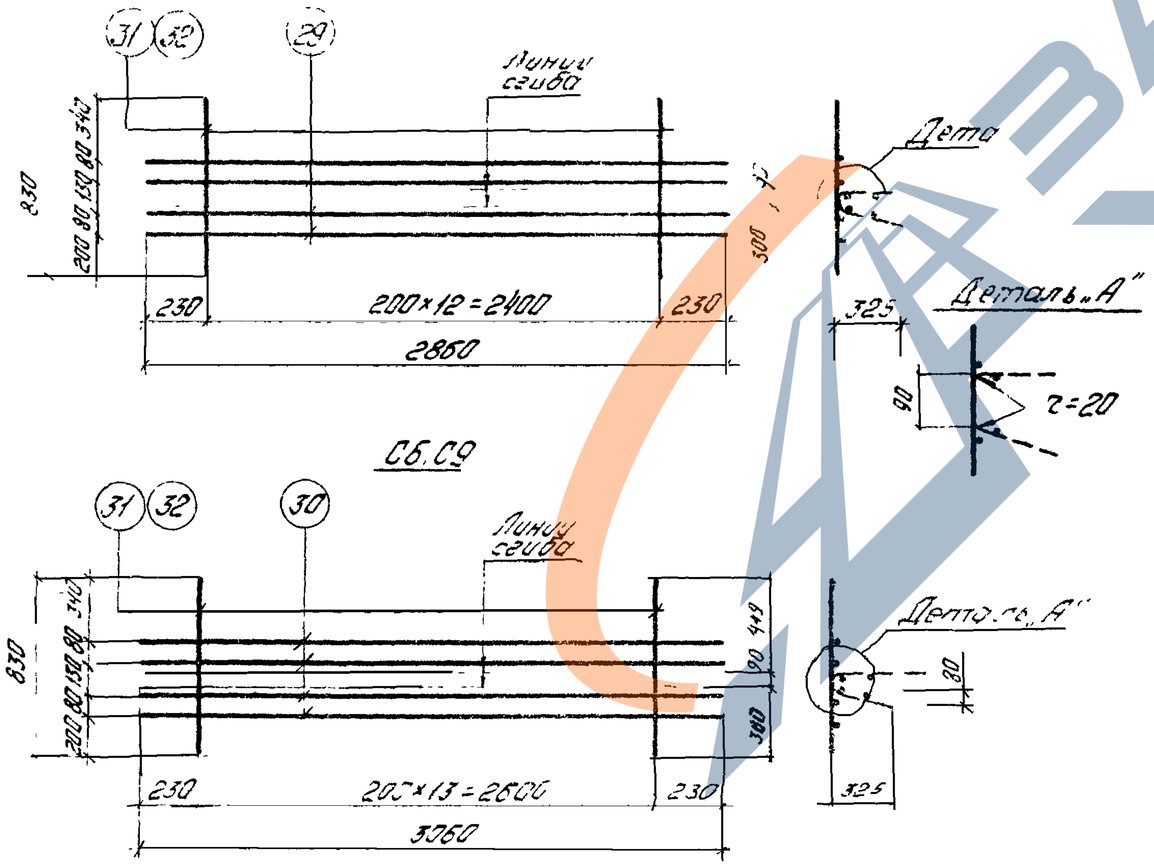

С6, С9

Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Вес одного изделия кгс
С4	27	6А-I	2280	4	3,6
	31	5В-I	830	12	
С5	29	6А-III	2865	4	4,2
	31	5В-I	830	13	
С6	30	6А-III	3050	4	4,5
	31	5В-I	830	14	
С7	27	6А-III	2286	4	5,9
	32	8А-III	8[illegible]	1	
С8	29	5А-III	2860	[illegible]	6,8
	32	8А-II	30[illegible]	1	
С9	30	6А-III	3050	4	[illegible]
	32	8А-III	830	14	

Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	Кол. шт	Вес одного изделия кгс
С10т, С10н	28	5В-I	930	3	1,1
	35	6А-III	740	4	
С11т, С11н	31	5В-I	830	3	1,0
	35	5А-III	740	4	
С12т, С12н	32	8А-III	830	3	1,6
	35	6А-III	740	4	

Примечания:

1 Сетки изготовлены при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75. Арматурные изделия и закладные детали сборные железобетонных конструкций. Технические условия и методы испытаний.

2 Все размеры даны в [illegible] стержней

ТК 1976	Сетки С4, С5, С6, С7, С7т, С9, С10т, С10н, С11т, С11н, С12т, С12т.	1.420-6 Выпуск 9
		Лист 22

Альбом 4 Ч. 1 Кн. 1

С13, С13*

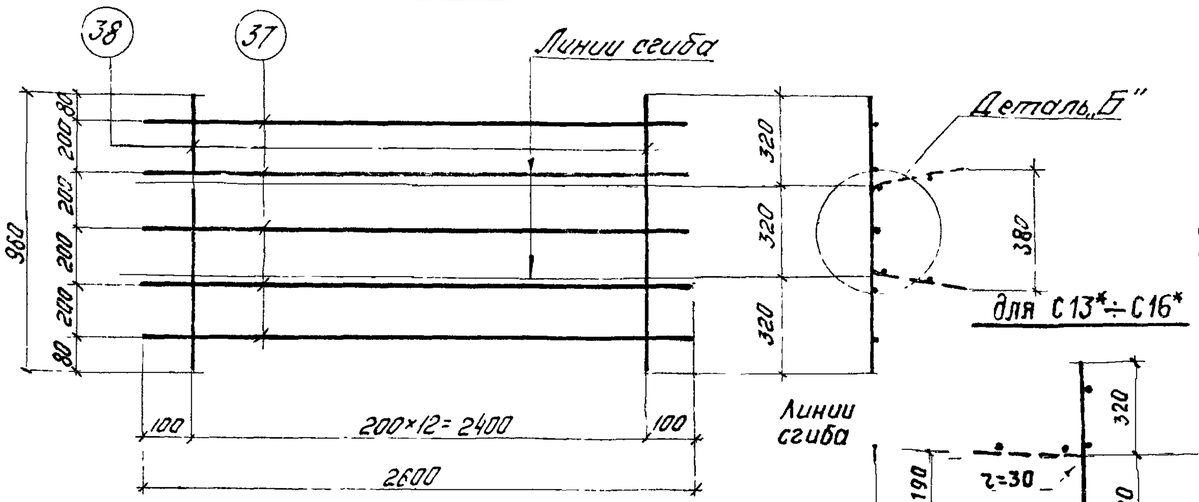

С14, С14*

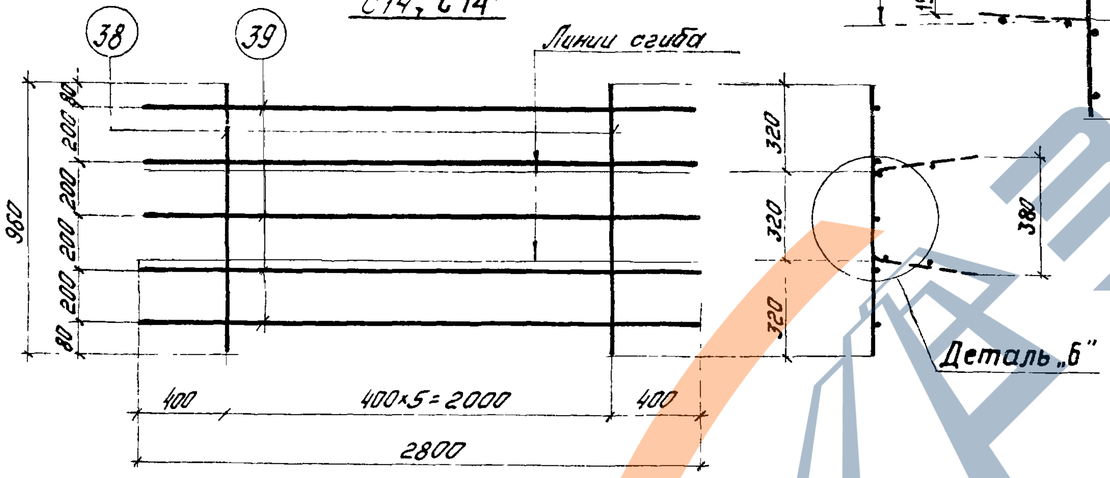

С15, С15*

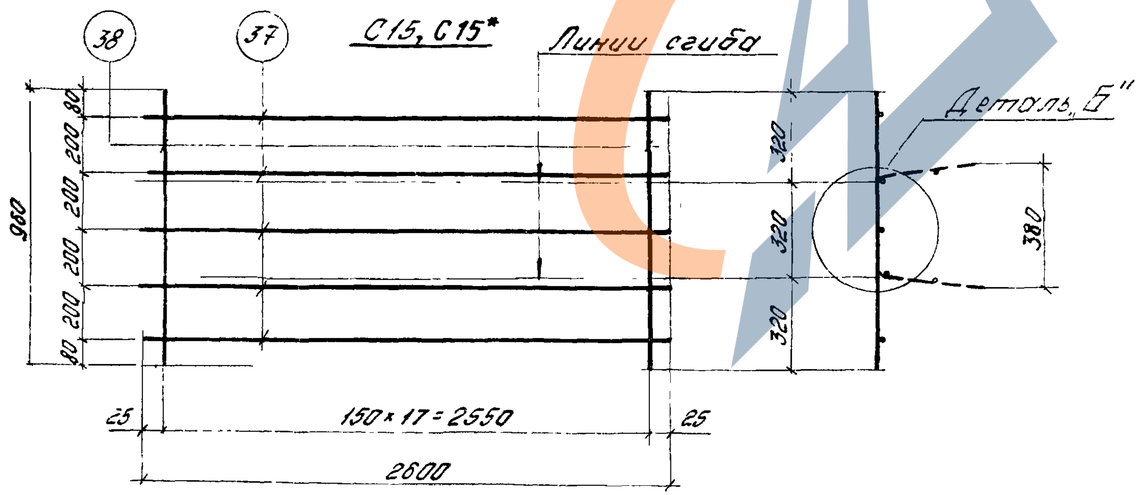

С16, С16*

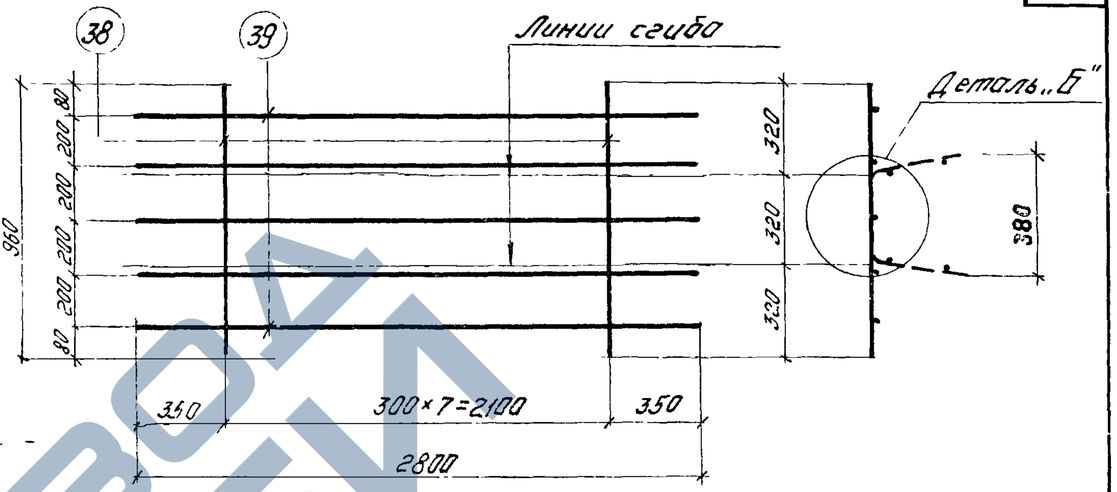

Для С13* ÷ С16*

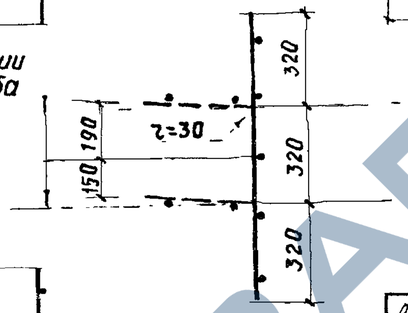

Спецификация стали на одна арматурное изделие

Марка изделия	№ поз	Ø, мм	Длина мм	Кол. шт	Вес одного изделия кгс
С13 С13*	37	5ВI	2600	5	6,9
	38	8АIII	960	13	
С14 С14*	38	8АIII	960	6	4,4
	39	5ВI	2800	5	

Марка изделия	№ поз	Ø, мм	Длина мм	Кол. шт	Вес одного изделия кгс
С15 С15*	37	5ВI	2600	5	8,8
	38	8АIII	960	18	
С16 С16*	38	8АIII	960	8	5,2
	39	5ВI	2800	5	

Деталь „Б"



Примечания:

1. Сетки изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций Технические требования и методы испытаний"
2. Все размеры даны в осях стержней.

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва

Гл. инженер Отд. техник

Рук. группы Ревякина

Инж. Козлова

ТК 1979

Сетки С13 ÷ С16, С13* ÷ С16*

1.420-6 Выпуск 9

Лист 23

https://zavodjbi.com/

С17, С19

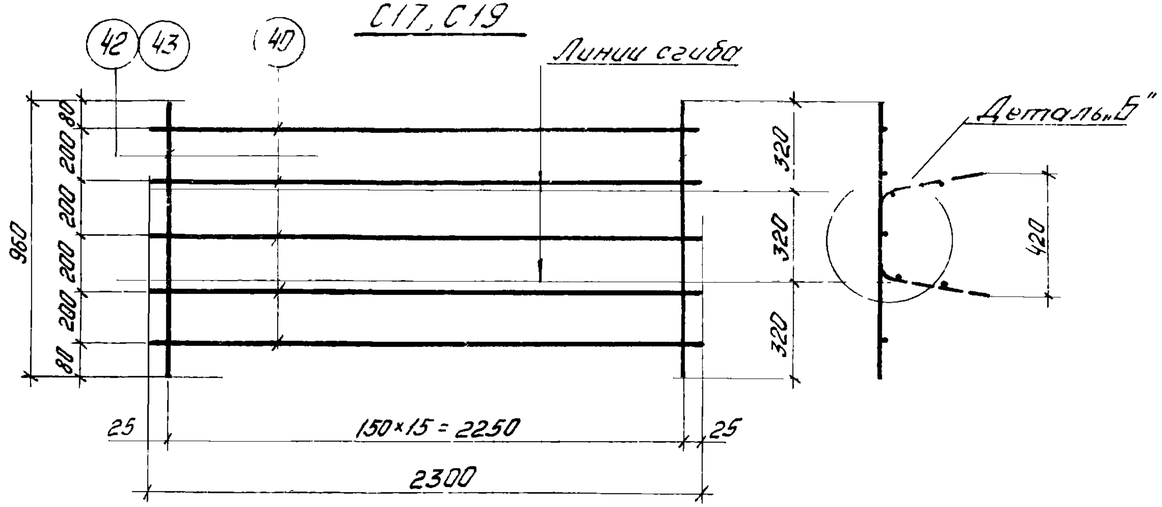

С18, С20

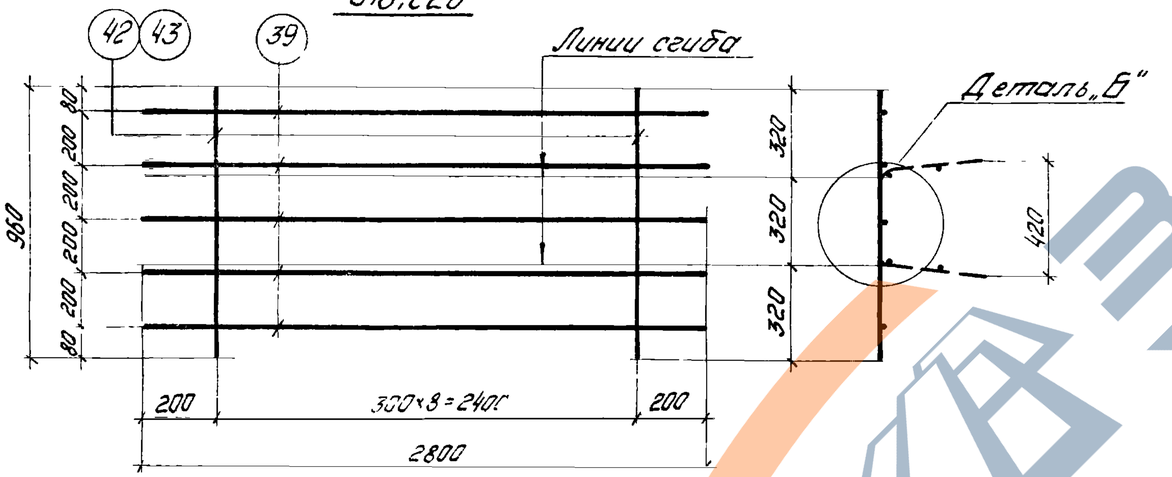

С21

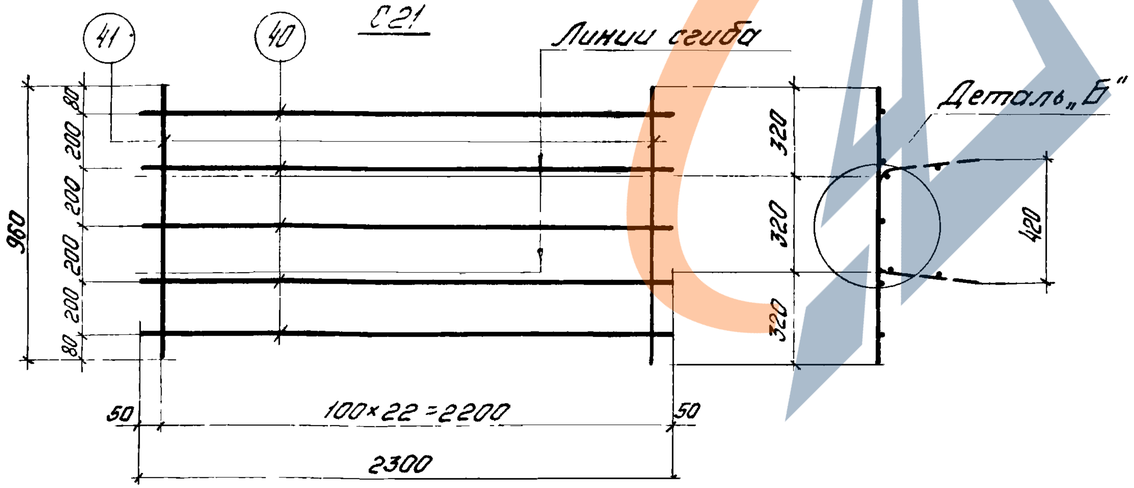

С22

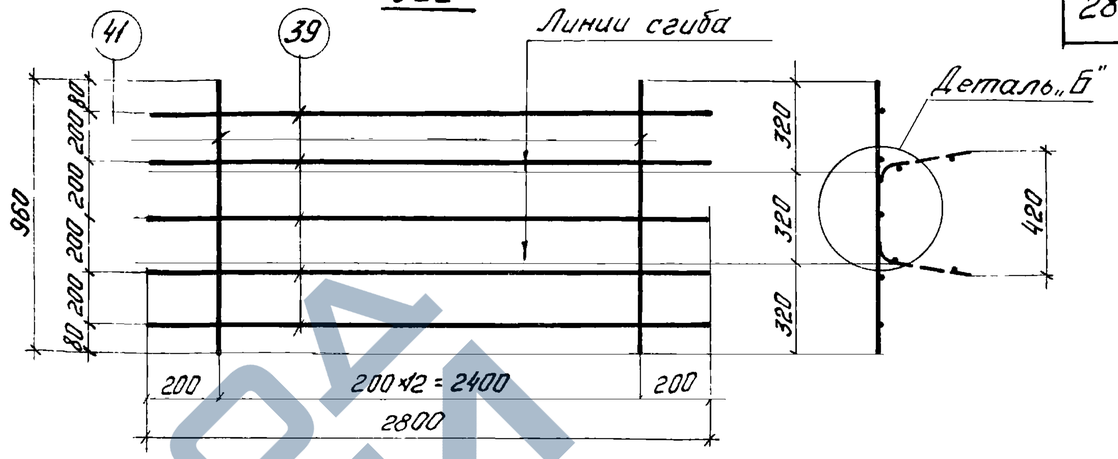

С24

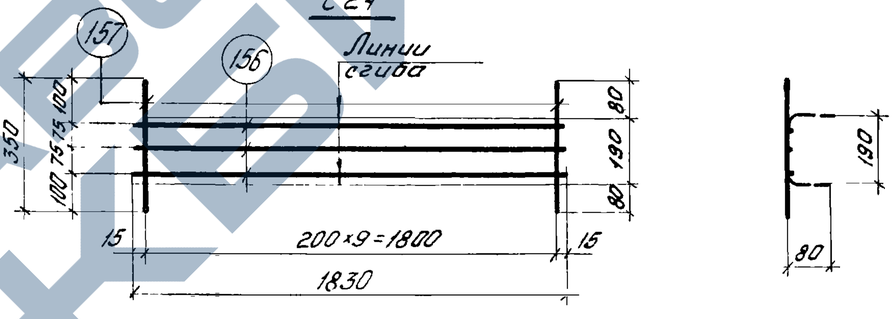

Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз	∅ мм	Длина мм	Кол шт.	Вес одного изделия кгс
С17	40	5ВI	2300	5	11,3
	42	10АIII	960	16	
С18	39	5ВI	2800	5	7,5
	42	10АIII	960	9	
С19	40	5ВI	2300	5	15,4
	43	12АIII	960	16	
С20	39	5ВI	2800	5	9,8
	43	12АIII	960	9	

Марка изделия	№ поз	∅ мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
С21	40	5ВI	2300	5	28,4
	41	14АIII	960	23	
С22	39	5ВI	2800	5	17,2
	41	14АIII	960	13	
С24	156	5ВI	1830	3	1,4
	157	5ВI	350	10	

Примечания:

1. Сетки изготовлять при помощи контактной точечной электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний"
2. Все размеры даны в осях стержней
3. Деталь Б дана на листе 23

ТК 1976

Сетки С17 – С22, С24

1.420-6 Выпуск 9

Лист 24

15528 29

Альбом технических решений

Москва

СП1

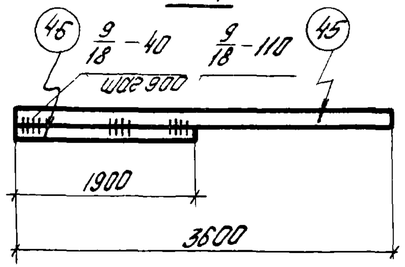

СП2

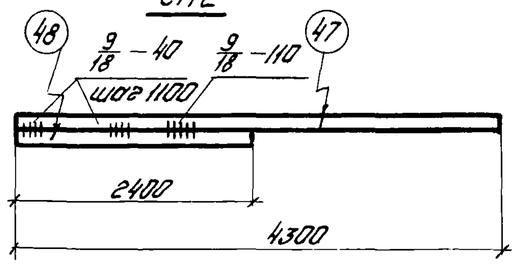

СП3

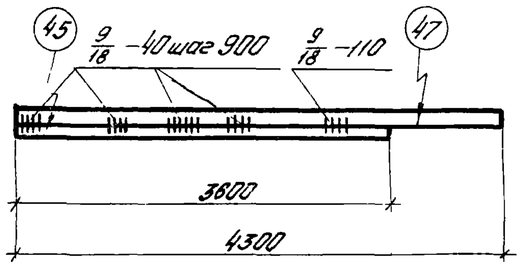

СП4

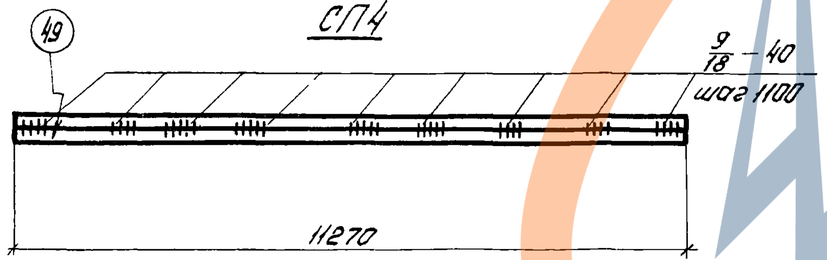

СП5

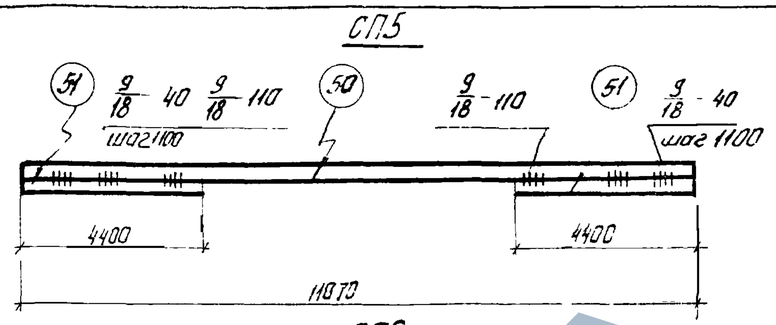

СП6

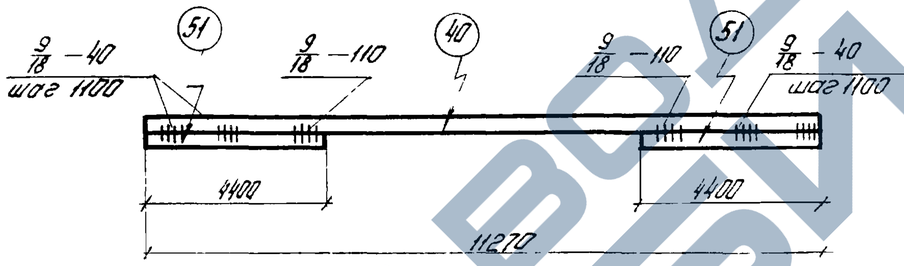

СП7

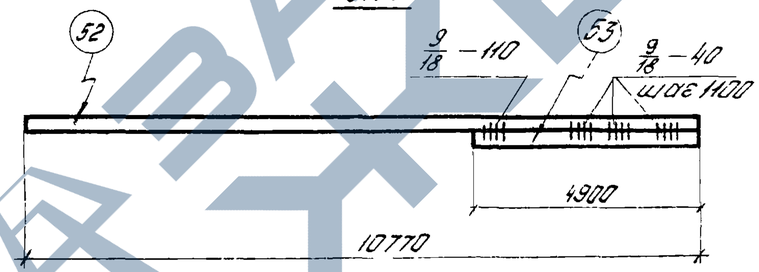

СП8

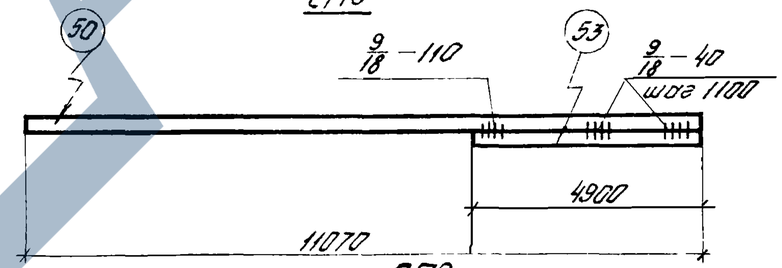

СП9

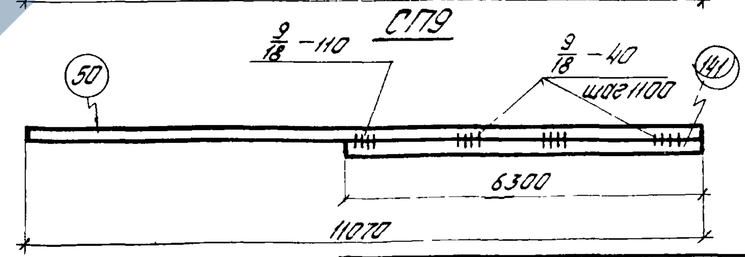

Спецификация стали на одно арматурное изделие

Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	Кол шт	Вес одного изделия кгс
СП1	45	36А-III	3600	1	43,9
	46	36А-III	1900	1	
СП2	47	36А-III	4300	1	53,5
	48	36А-III	2400	1	
СП3	45	36А-III	3600	1	63,1
	47	36А-III	4300	1	
СП4	49	36А-III	11270	2	180,1
СП5	50	36А-III	11070	1	158,8
	51	36А-III	4400	2	
СП6	49	36А-III	11270	1	160,4
	51	36А-III	4400	2	
СП7	52	36А-III	10770	1	125,2
	53	36А-III	4900	1	
СП8	50	36А-III	11070	1	127,6
	53	36А-III	4900	1	
СП9	50	36А-III	11070	1	138,7
	141	36А-III	6300	1	

Примечание.

Составные позиции изготавливать при помощи дуговой электросварки в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций Технические требования и методы испытаний".

ЦНИИПромзданий Госстроя СССР
Москва

Гип. группы Пивкулин
Рук. группы Ушаков
Нач. сектора Ревякина
Ст. инженер Богатова
Гип. техн. Гусева

ТК 1976

Составные позиции СП1÷СП9

1.420-6
Выпуск 9
Лист 25

15578 30

М1, М11, М12, М13

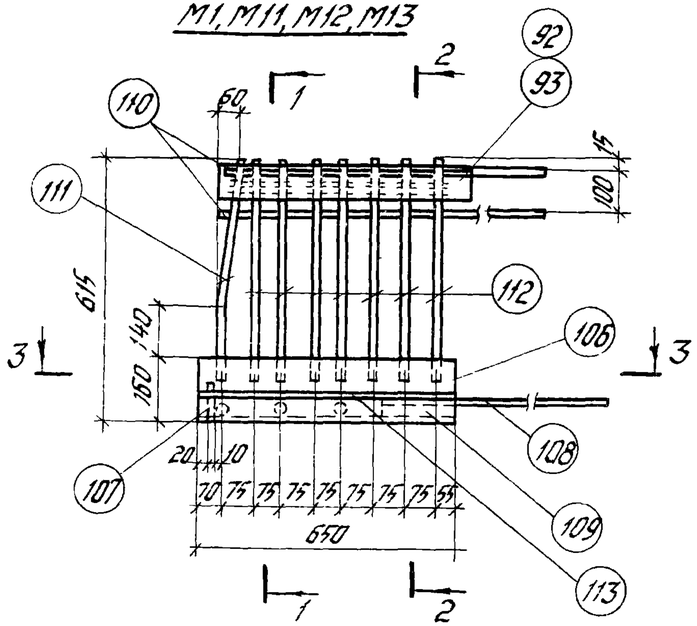

1-1

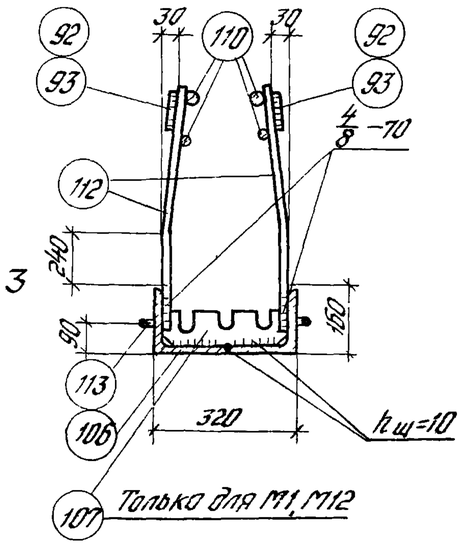

4/8 - 45 для поз. 93
4/8 - 70 для поз 92

2-2

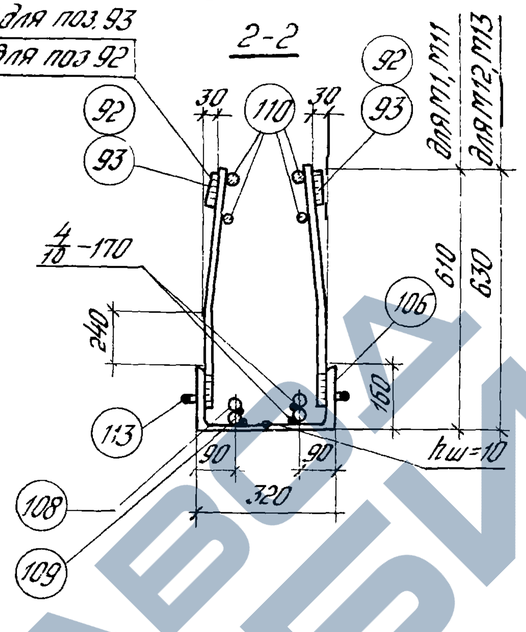

3-3 для М1, М12

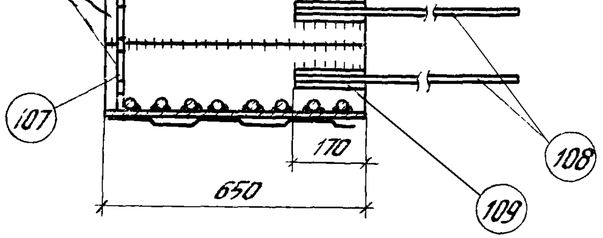

М3



4-4

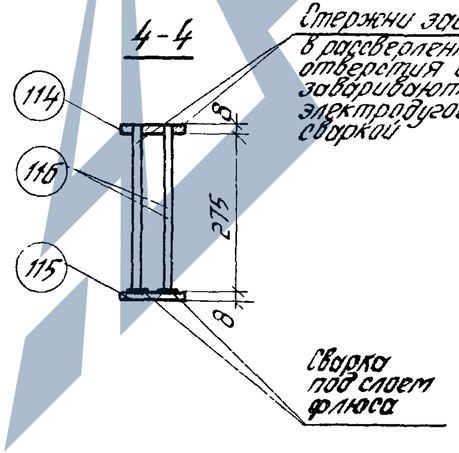

3-3 для М11, М13

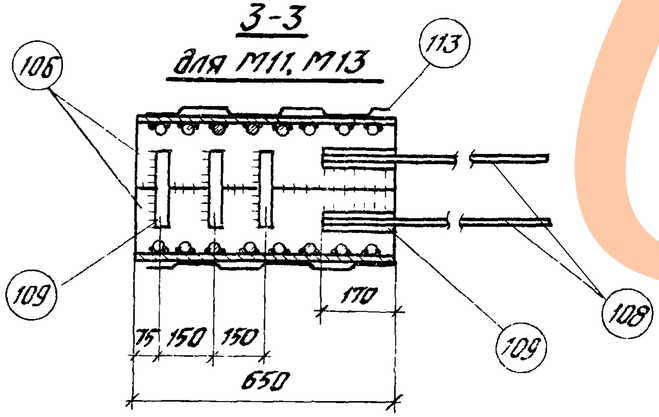

Спецификация стали на одну закладную деталь

Марка элемента	№ поз	Профиль	Класс стали, марка ТУ	Длина мм	Кол. шт.	Вес элемента кг
М1	92	-80×8	ВСт3кп2 ГОСТ 380-71	650	2	642
	106	∠160×12	ВСт3кп2 ГОСТ 380-71	650	2	
	107	-100×10	ВСт3кп2 ГОСТ 380-71	296	1	
	108	Ф14АIII		650	2	
	109	Ф20АIII	—	770	2	
	110	Ф12АIII	—	1100	4	
	111	Ф14АIII	—	550	2	
	112	Ф14АIII	—	550	14	
	113	Ф6АIII	—	590	2	
М3	114	-100×8	ВСт3кп2 ГОСТ 380-71	100	1	1,8
	115	-100×8	Ст3кп2 ГОСТ 380-71	100	1	
	116	Ф12АIII	—	285	2	
М11	поз. 92, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113 см. М1					61,9
М12	поз. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 см. М1					62,6
	93	-60×8	ВСт3кп2 ГОСТ 380-71	650	2	
М13	поз. 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113 см. М1					60,2
	93	-60×8	ВСт3кп2 ГОСТ 380-71	650	2	

Примечания:

1. Электродуговую сварку производить электродами типа Э50А-Ф.
2. Изготовление закладных деталей производится в соответствии с „Указаниями по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" (СН 393-69).
3. Заготовительный чертеж поз. 107, 111, 112 дан на листе 31.
4. Марка стали устанавливается в проекте конкретного объекта.

Инв. № подл.

ТК 1976	Закладные детали М1, М3, М11, М12, М13.	1.420-6 Выпуск 9
		Лист 26

М2

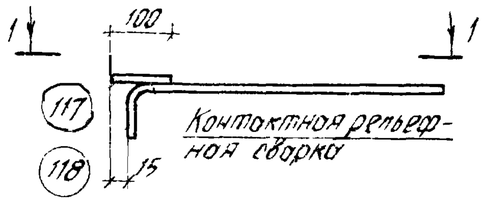

1–1

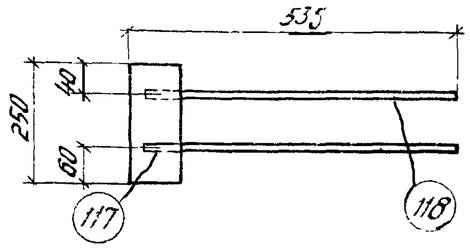

М5

3–3

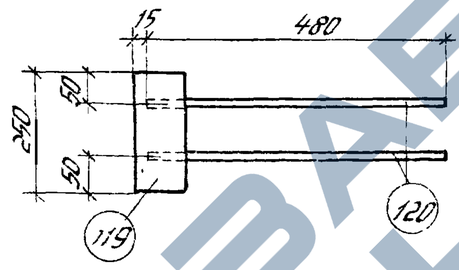

М4

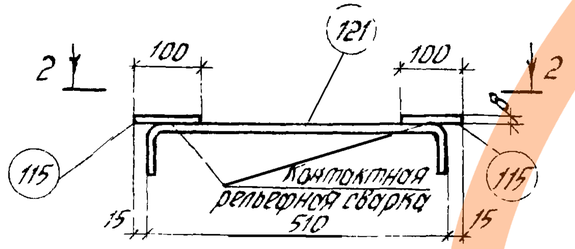

2–2

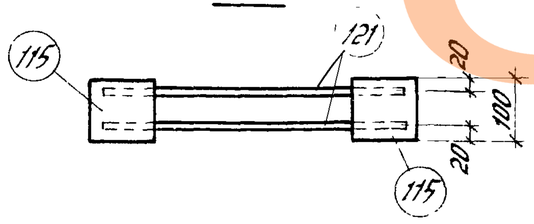

М6

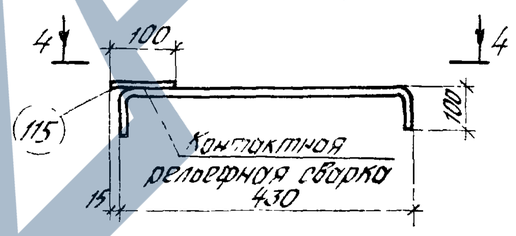

4–4

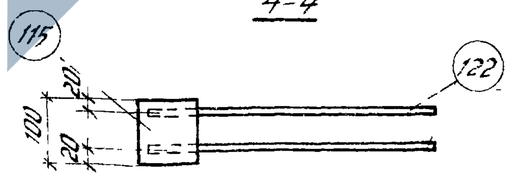

Спецификация стали на одну закладную деталь

Марка элемента	№ поз	Профиль	Класс стали проката	Длина мм	Кол шт	Вес элемента кгс
М2	117	-100×8	С38/23	250	1	3,6
	118	Ф16АIII	—	620	2	
М4	115	-100×8	С38/23	100	2	2,5
	121	Ф12АIII	—	710	2	
М5	119	-100×8	С38/23	250	1	3,8
	120	Ф16АIII	—	680	2	
М6	115	-100×8	С38/23	100	1	1,8
	122	Ф12АIII	—	630	2	

Примечания:

1. Электродуговую сварку производить электродами типа Э50А-Ф.
2. В случае приварки поз 118, 120, 121, 122 с помощью электродуговой сварки, размеры швов принимать $\overline{8}$ –80, швы двусторонние.
3. Изготовление закладных деталей производится в соответствии с „Указаниями по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" (СН 393-69).
4. Заготовительный чертеж поз. 118, 120, 121, 122 дан на листе 30
5. Марка стали устанавливается в проекте конкретного объекта.

ТК 1976	Закладные детали М2, М4÷М6.	1.420-6 Выпуск 9	
		Лист	27

ГИП Свинцов
Гл. инженер Сагин
Рук. группы Богатырева

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва

https://zavodgbi.com/

М7

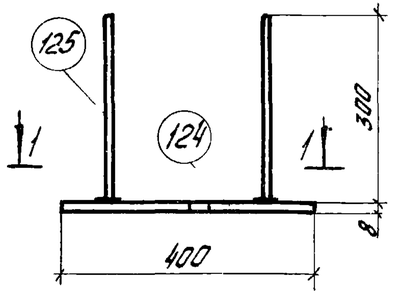

1-1

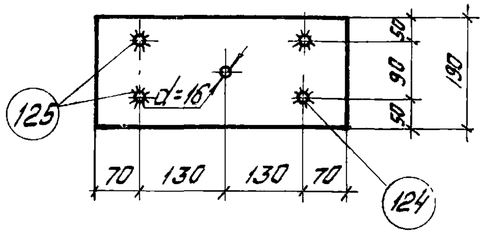

М8

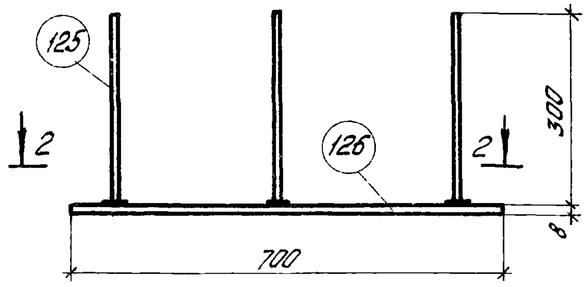

2-2

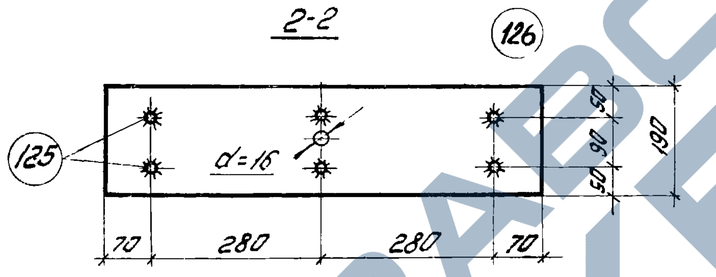

М9

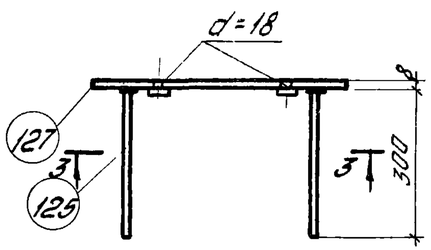

3-3

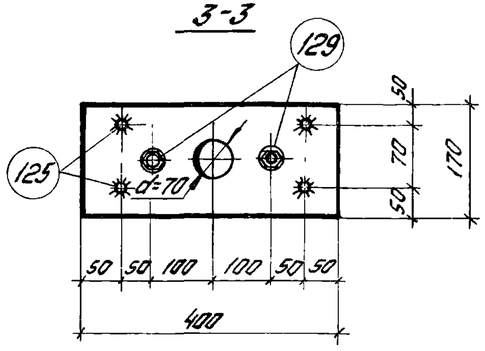

М10

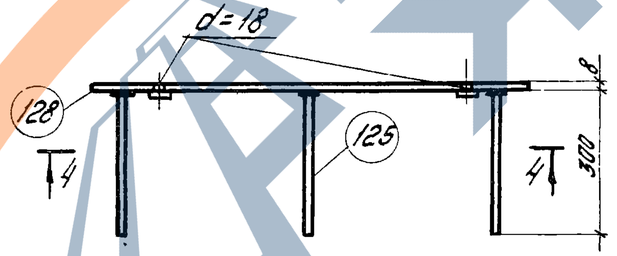

4-4

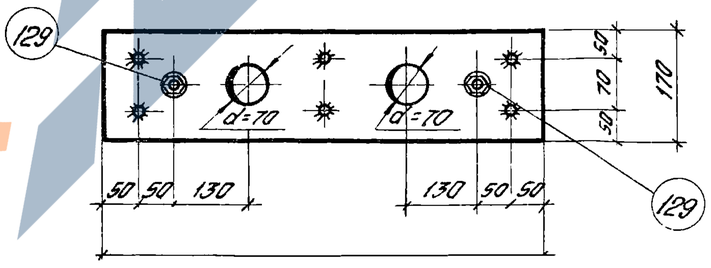

Спецификация стали на одну закладную деталь

Марка элемента	№ поз.	Профиль	Класс стали проката	Длина мм	Кол шт	Вес элемента кгс
М7	124	-190×8	С38/23	400	1	5,9
	125	Ф12А III	—	300	4	
М8	125	Ф12А III	—	300	6	10,0
	126	-190×8	С38/23	700	1	
М9	125	Ф12А III	—	300	4	5,4
	127	-170×8	С38/23	400	1	
	129	Гайка М16	—	—	2	
М10	125	Ф12А III	—	300	6	9,1
	128	-170×8	С38/23	700	1	
	129	Гайка М16	—	—	2	

Примечания:

1. Электродуговую сварку производить электродами типа Э42-Т (ГОСТ 9467-60)
2. Изготовление закладных деталей производится в соответствии с „Указаниями по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" (СН393-69).
3. Марка стали устанавливается в проекте конкретного объекта
4. Поз. 125 приварить встык под слоем флюса.
5. Заготовительный чертеж поз. 124, 126, 127, 128 дан на листе 30.

Ст. инженер Богомолова

Москва

ТК 1976	Закладные детали М7 ÷ М10	1.420-6 Выпуск 9
		Лист 28

15598 33

М14

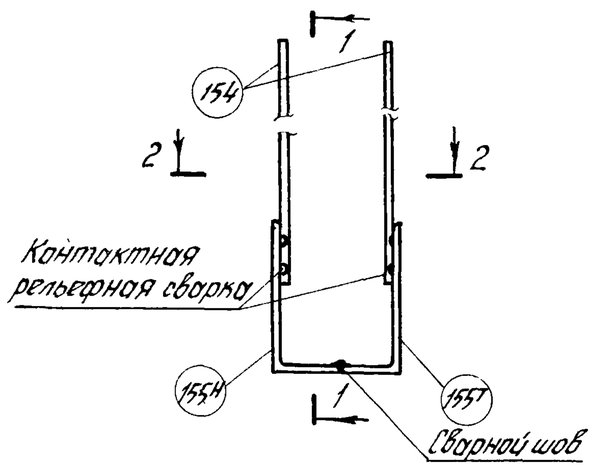

1-1

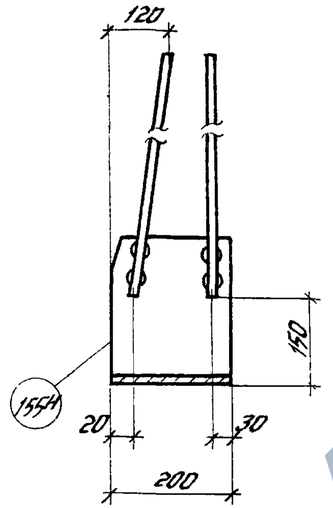

2-2

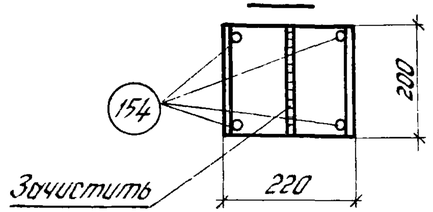

Поз. 155Т

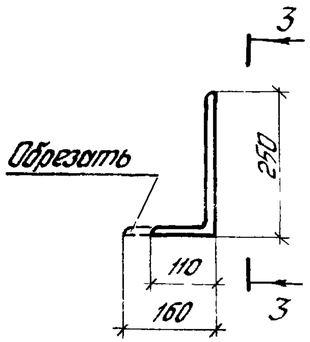

3-3



Спецификация стали на одну заготовку закладной детали

№ поз.	Профиль	Класс стали проката	Длина мм	Вес кгс
155Т	∠250×160×12	С38/23	200	7,6
155Н	∠250×160×12	С38/23	200	7,6

Спецификация стали на одну закладную деталь

Марка закладн. детали	№ поз.	Профиль	Класс стали проката	Длина мм	Кол. шт.	Вес детали кгс
М14	154	Ф12АIII	—	380	4	16,5
	155Т	∠250×160×12	С38/23	200	1	
	155Н	∠250×160×12	С38/23	200	1	

Примечания:

1. Электродуговую сварку производить электродами типа Э42-Т (ГОСТ 9467-60)
2. В случае приварки поз. 154 с помощью электродуговой сварки, размеры швов принимать $\frac{4}{6}$-60, швы двусторонние, электроды Э50А-Ф
3. Изготовление закладных деталей производится в соответствии с „Указаниями по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций." (СН 393-69).
4. Марка стали устанавливается в проекте конкретного объекта.
5. Позиция 155Н выполняется зеркально позиции 155Т

Гл. инженер	Шмит		
Рук. группы	Ребрин		
Ст. техник	Козлова		
Проверил	Федоров		

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва

ТК 1976	Закладная деталь М14. Спецификация стали на одну заготовку закладной детали	1.420-6 Выпуск 9
		Лист 29

Поз. 120



Поз. 122



Поз. 121



Поз. 124

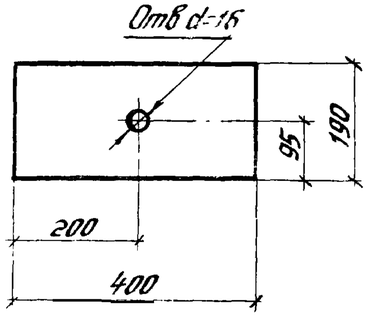

Поз. 126

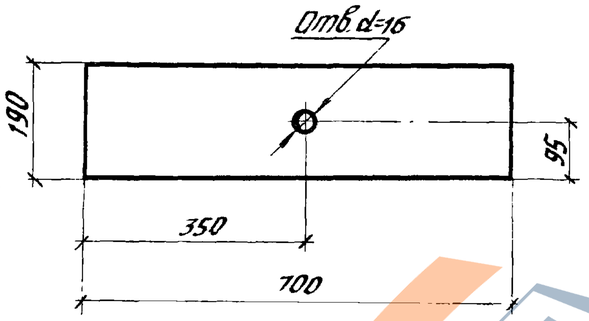

Поз. 87, 88, 89, 90, 91

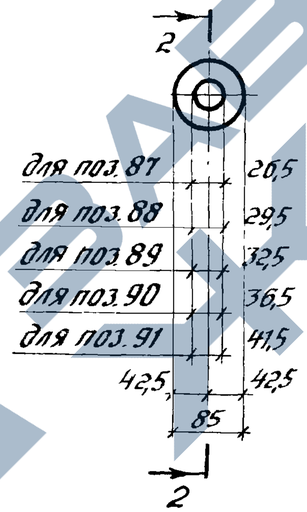

Спецификация стали на одну заготовку закладной детали и арматурного изделия

№ поз	Профиль	Класс стали проката	Длина мм	Вес кг
87	Шайба δ=10	С38/23	d=85/26,5	0,4
88	Шайба δ=10	С38/23	d=85/29,5	0,4
89	Шайба δ=10	С38/23	d=85/32,5	0,4
90	Шайба δ=10	С38/23	d=85/36,5	0,4
91	Шайба δ=10	С38/23	d=85/41,5	0,4
99	Ф10АI	—	610	0,38
100	Ф10АI	—	530	0,33
101	Ф10АI	—	430	0,26
120	Ф16АIII	—	680	1,07
121	Ф12АIII	—	710	0,63
122	Ф12АIII	—	630	0,56
124	– 190×8	С38/23	400	4,77
126	–190×8	С38/23	700	8,36
127	– 170×8	С38/23	400	4,3
128	–170×8	С38/23	700	7,5

Поз 127

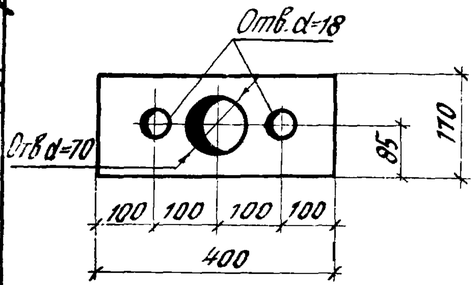

Поз. 128

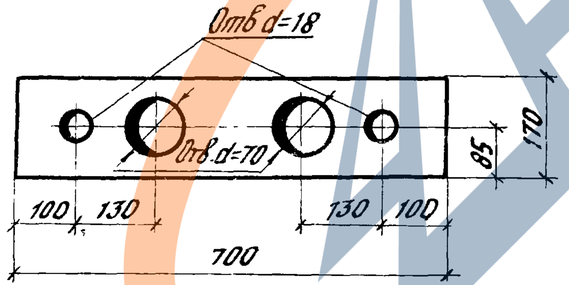

Поз. 99, 100

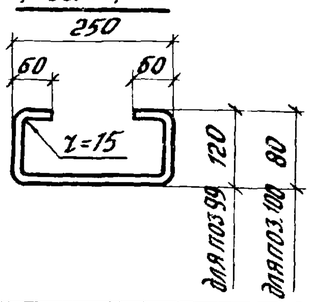

Поз. 101



Примечание.

Марка стали устанавливается в проекте конкретного объекта.

ТК 1976	Спецификация стали на одну заготовку закладной детали и арматурного изделия	1.420-6 Выпуск 9
		Лист 30

Москва | Ст. инженер | Инженер | Нач. отд. | Гип

15528 35

Поз 107

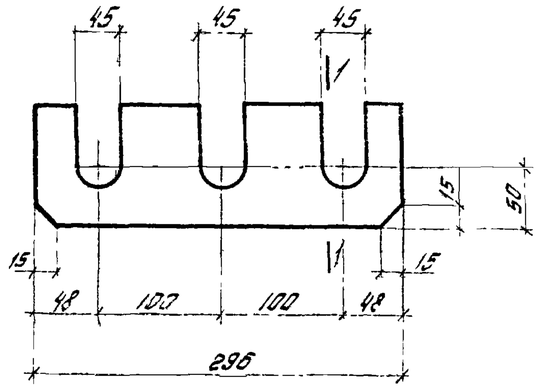

1-1



Поз 118

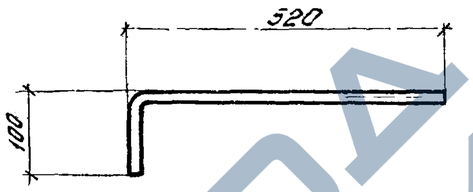

Поз 114

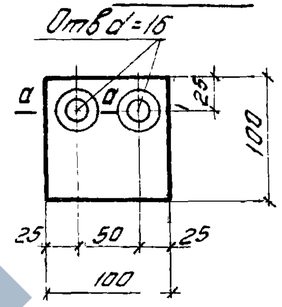

а-а



Поз. 111

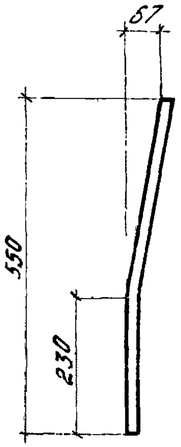

Поз. 112

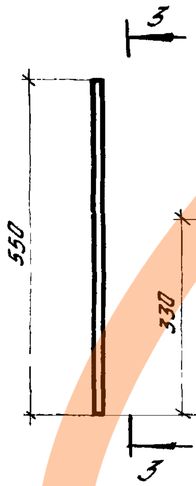

3-3

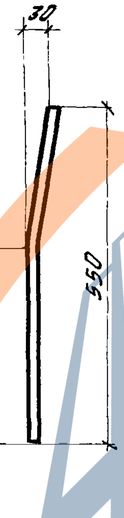

Поз. 98

Поз. 113

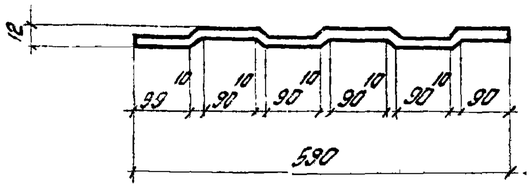

Поз. 102



Спецификация стали на одну заготовку закладной детали и арматурного изделия

№ поз.	Профиль	Класс стали проката	Длина мм	Вес кгс
98	Ф10АIII	—	1200	0,74
102	Ф3ВI	—	2500	0,14
107	-100×10	С38/23	296	2,3
111	Ф14АIII	—	550	0,7
112	Ф14АIII	—	550	0,7
113	Ф6АIII	—	590	0,13
114	-100×8	С38/23	100	0,6
118	Ф16АIII	—	620	1,0

Примечание.

Марка стали устанавливается в проекте конкретного объекта

ЦНИИПромзданий Госстроя

Гл. инженер — Гаврилин

Рук. группы — Севрюкина

Ст. инженер — Богатолова

ТК 1976

Спецификация стали на одну заготовку закладной детали и арматурного изделия

1.420-6 Выпуск 0

Лист 31

Спецификация позиций арматурных изделий на альбом

№ поз	⌀ мм	Длина мм	Вес, кгс	Класс стали проката
1	8AIII	10780	4,26	—
2	12AIII	9630	8,6	—
3	10AIII	9630	5,9	—
4	12AIII	9460	8,40	—
5	12AIII	770	0,68	—
6	12AIII	600	0,53	—
7	14AIII	9460	11,4	—
8	14AIII	9630	11,6	—
9	14AIII	770	0,93	—
10	14AIII	600	0,72	—
11	8AIII	11080	4,38	—
12	10AIII	9930	6,1	—
13	12AIII	9930	8,8	—
14	12AIII	9760	8,7	—
15	14AIII	9930	12,0	—
16	14AIII	9760	11,8	—
17	8AIII	11280	4,46	—
19	12AIII	10130	9,0	—
20	12AIII	9960	8,8	—
21	14AIII	10130	12,2	—
22	14AIII	9960	12,0	—
23	10AIII	9760	6,0	—
24	10AIII	770	0,48	—
25	10AIII	600	0,37	—
26	10AIII	9960	6,2	—
27	6AIII	2280	0,5	—
28	5BI	930	0,14	—
29	6AIII	2860	0,6	—
30	6AIII	3060	0,7	—
31	5BI	830	0,13	—
32	8AIII	830	0,33	—
35	6AIII	740	0,16	—
37	5BI	2600	0,40	—
38	8AIII	960	0,38	—
39	5BI	2800	0,43	—
40	5BI	2300	0,35	—
41	14AIII	960	1,16	—
42	10AIII	960	0,59	—
43	12AIII	960	0,85	—
44	8AIII	330	0,13	—
45	36AIII	3600	28,8	—
46	36AIII	1900	15,2	—
47	36AIII	4300	34,4	—
48	36AIII	2400	19,2	—
49	36AIII	11270	90,1	—
50	36AIII	11070	88,4	—
51	36AIII	4400	35,2	—
52	36AIII	10770	86,1	—
53	36AIII	4900	39,2	—
54	36AIII	7270	58,1	—
55	28AIIIв	11000	53,1	—
56	32AIIIв	11000	69,4	—
57	36AIIIв	11000	87,9	—
58	28AIV	11000	53,1	—
59	32AIV	11000	69,4	—
60	22AV	11000	32,8	—
61	25AV	11000	42,3	—
62	22AтV	11000	32,8	—
63	25АтV	11000	42,3	—
64	⌀15П7	11000	12,2	—
65	28AIIIв	11300	54,6	—
66	32AIIIв	11300	71,3	—
67	36AIIIв	11300	90,3	—
68	25AIV	11300	43,5	—
69	28AIV	11300	54,6	—
70	32AIV	11300	71,3	—
71	22AV	11300	33,7	—
72	25AV	11300	43,5	—
73	22АтV	11300	33,7	—
74	25АтV	11300	43,5	—
75	⌀15П7	11300	12,6	—
76	28AIIIв	11500	55,5	—
77	32AIIIв	11500	72,6	—
78	36AIIIв	11500	91,9	—
79	25AIV	11500	44,3	—
80	28AIV	11500	55,5	—
81	32AIV	11500	72,6	—
82	22AV	11500	34,3	—
83	25AV	11500	44,3	—
84	22АтV	11500	34,3	—
85	25АтV	11500	44,3	—
86	⌀15П7	11500	12,8	—
87	Шайба δ=10	d=85/26,5	0,4	С38/23
88	Шайба δ=10	d=85/29,5	0,4	С38/23
89	Шайба δ=10	d=85/32,5	0,4	С38/23
90	Шайба δ=10	d=85/35,5	0,4	С38/23
91	Шайба δ=10	d=85/41,5	0,4	С38/23
94	8AIII	280	0,11	—
95	10AIII	280	0,17	—
96	12AIII	280	0,25	—
97	14AIII	280	0,34	—
98	10AIII	1200	0,74	—
99	10AI	610	0,38	—
100	10AI	530	0,33	—
101	10AI	430	0,26	—
102	3BI	2500	0,14	—
103	40AIII	4300	42,4	—
104	40AIII	11070	109,3	—
105	40AIII	11280	111,3	—
130	25AIIIв	11000	42,3	—
131	22AIIIв	11000	32,8	—
132	25AIV	11000	42,3	—
133	25AIIIв	11300	43,5	—
134	22AIIIв	11300	33,7	—
135	22AIIIв	11500	34,3	—
136	22AIV	11500	34,3	—
137	6AIII	830	0,18	—
138	25AIIIв	11500	44,3	—
139	22AIV	11000	32,8	—
140	22AIV	11300	33,7	—
141	36AIII	6300	56,3	—
142	25AI	2000	7,7	—
143	16AI	1950	3,1	—
144	8AI	500	0,2	—
145	10AI	370	0,4	—
146	12AI	640	0,6	—
147	-60×8	280	1,1	С38/23
148	36AIII	5340	42,7	—
149	-60×8	160	0,6	С38/23
150	25AIII	5470	21,0	—
151	10AIII	5360	3,3	—
152	10AIII	4660	2,9	—
153	10AIII	565	0,3	—
156	5BI	1830	0,3	—
157	5BI	350	0,05	—

Спецификация позиций закладных деталей на альбом

№ поз	Профиль	Длина мм	Вес, кгс	Класс стали проката
92	-80×8	650	3,26	С38/23
93	-60×8	650	2,4	С38/23
106	L160×12	650	19,1	С38/23
107	-100×10	296	2,3	С38/23
108	⌀14AIII	650	0,78	—
109	⌀20AIII	170	0,42	—
110	⌀12AIII	1100	0,98	—
111	⌀14AIII	550	0,66	—
112	⌀14AIII	550	0,66	—
113	⌀6AIII	590	0,13	—
114	-100×8	100	0,63	С38/23
115	-100×8	100	0,63	С38/23
116	⌀12AIII	285	0,25	—
117	-100×8	250	1,6	С38/23
118	⌀16AIII	620	1,00	—
119	-100×8	250	1,6	С38/23
120	⌀16AIII	680	1,1	—
121	⌀12AIII	710	0,63	—
122	⌀12AIII	630	0,56	—
124	-190×8	400	4,8	С38/23
125	⌀12AIII	300	0,27	—
126	-190×8	700	8,4	С38/23
127	-170×8	400	4,3	С38/23
128	-170×8	700	7,5	С38/23
129	Гайка М16	—	0,03	—
154	⌀12AIII	380	0,3	—
155'	L250×160×12	200	7,8	С38/23
155''	L250×160×12	200	7,6	С38/23

Примечания:

1. Марку стали необходимо принимать в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах конкретного проекта.
2. Длина напрягаемой арматуры указана „в деле" без учета анкерования на упоры форм.

ГИП Шпиндлин
Гл. инженер проекта Козлова
Ст. инженер Зубкина
Ст. техник Ерофеева

ТК 1976

Спецификация позиций арматурных изделий и закладных деталей на альбом

1.420-6 Выпуск 9

Лист 32